

35.100.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.100.6101 (701-101)
Tanımı	800 mm genişliğinde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45079,73	4528,10	2264,05
2025-Kasım	44550,13	4481,61	2240,81
2025-Ekim	43592,06	4376,75	2188,38
2025-Eylül	43017,68	4241,50	2120,75
2025-Ocak	36684,35	3664,35	1832,18
2024	28080,00	2680,00	1340,00
2023-2	18340,00	1410,00	705,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14210,00	880,00	440,00
2022-3	9570,00	569,00	284,50
2022-2	9438,30	437,00	218,50
2022-1	4620,00	437,00	218,50
2021	3710,00	364,00	182,00
2020	2510,00	353,00	176,50
2019	2490,00	336,00	168,00
2018	1920,00	265,00	132,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

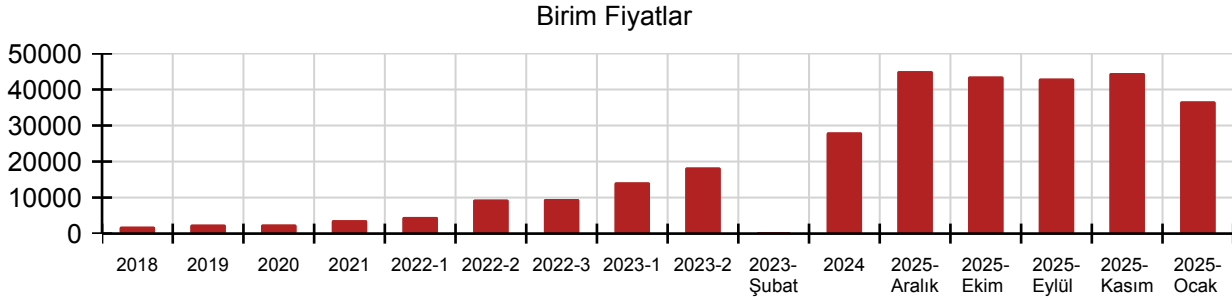

Yapım Şartları

Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği 2100 mm, derinliği en az 500 mm ve genişliği ihtiyaca göre 800, 900 mm olmak üzere serbest dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis edilecektir. Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak bunun üzerine ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Tabla arkasında 75 cm genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir kilitli kapı olacak şeklinde alt kısmından itibaren 1 m yüksekliğe kadar sac, yukarısı $\varnothing$ 3 mm çelik telden 30 mm aralıkla örülmüş kafes muhafaza yapılacaktır. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülün iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve fırınlanacak, tabla arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC veya linolyumla kaplanacaktır. İlave sac panolarla çalışma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve pano birleşen yüzündeki sac kısım ilave sac panoların sonuna konacak ve servis geçidi döşemesi ilave panolar boyunca uzatılacaktır. Kontrollükçe gerekli görüldüğü taktirde sac panoların arkasına, servis geçidinden 80 - 100 cm yüksekliğinde pano renginde boyanmış ahşaptan 5x10 cm kesitte korkuluk yapılacak ve tablo arkasındaki geçidin üstü $\varnothing$ 3 mm çelik telden 30 mm aralıklarla örülmüş kafes muhafaza ile kaplanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. Nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak gerektiğinde panolar üzerinde fazlar için A. G. parafuduru bulunacak ve yeşil/ sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dâhil (bakır bara, kilitli tel kafesli kapı ve tel kafesli muhafaza parafudur bedeli hariç olarak) Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6101		800 mm. genişliğinde / Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.