

35.130.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2302 (723-521)
Tanımı	En az 18 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19375,33	5384,89	2692,45
2025-Kasım	19162,49	5338,73	2669,37
2025-Ekim	18735,38	5205,98	2602,99
2025-Eylül	18420,76	5042,86	2521,43
2025-Ocak	15751,38	4359,38	2179,69
2024	8540,00	1420,00	710,00
2023-2	4930,00	746,00	373,00
2023-1	3950,00	466,00	233,00
2022-3	3520,00	301,00	150,50
2022-2	3441,90	231,00	115,50
2022-1	2290,00	231,00	115,50
2021	1370,00	231,00	115,50
2020	1140,00	231,00	115,50
2019	1080,00	197,00	98,50
2018	920,00	155,00	77,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

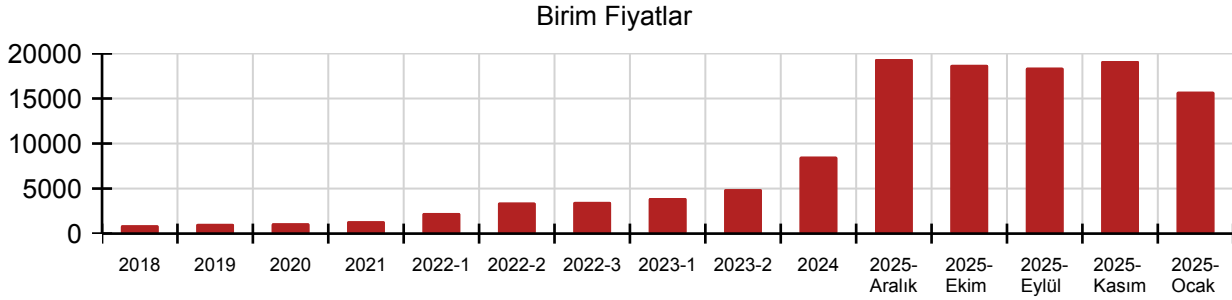

Yapım Şartları

3 Akım Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli, 12 kademeli Reaktif güç kontrol rölesi, kademelere ek olarak bağlanan bir yarı iletken sürücü sayesinde Her bir monofaze şönt reaktörün gücünü ayarlanabilir bir değerde devreye alabilen, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilen, akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alabilen veya çıkarabilen arızalı kondansatörleri tespit edebilen, kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilim değeri (V), akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini, sistemin güç katsayısını ($\cos\phi$), sistemin çektiği Aktif gücü (W), Reaktif Gücü (VAr) Görünür gücü (VA), toplam Harmonikler, Aktif Enerji (kWh) İndüktif Reaktif –Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın, işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2302		En az 18 kademeli / SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.