

25.235.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.235.1009 (165-1009)

Tanımı 55 kW anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu en az 1.500 cm boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	115903,79	20456,03	10228,02
2025-Kasım	114438,68	20262,16	10131,08
2025-Ekim	113192,61	19774,20	9887,10
2025-Eylül	110958,40	19159,11	9579,56
2025-Ocak	93031,93	16556,93	8278,47
2024	82082,29	12569,79	6284,90
2023-2	61124,40	7661,90	3830,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	42415,94	4765,94	2382,97
2022-3	37366,28	3149,40	1574,70
2022-2	36680,13	2463,25	1231,63
2022-1	23114,40	2376,90	1188,45
2021	15239,69	1544,94	772,47
2020	12660,64	1272,08	636,04
2019	11437,00	1083,76	541,88
2018	8540,00	760,00	380,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

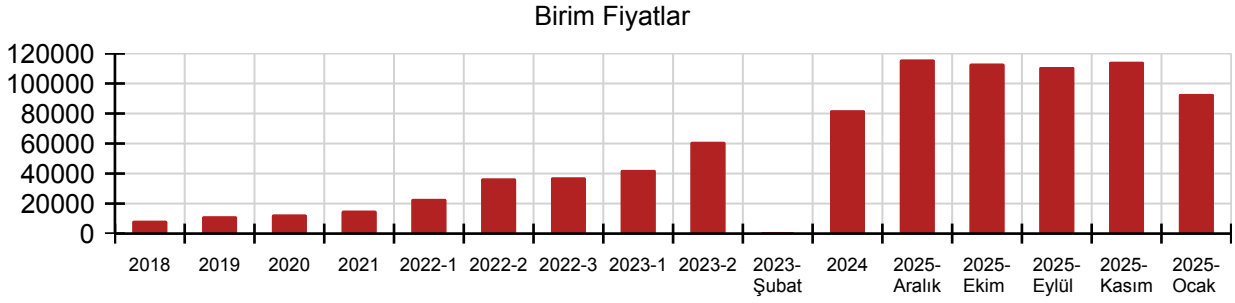

Yapım Şartları

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklıđa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımli alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemedenden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülötörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklıđa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemlı tip radyant ısıtıcının işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.235.1009		55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	24,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	24,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.