

## 25.240.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.240.1101 (167-501)

**Tanımı** Isı Gücü kcal/h: 5.000, En Çok Hava Miktarı m<sup>3</sup>/h: 1.300, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29313,13	1262,28	631,14
2025-Kasım	28928,68	1251,44	625,72
2025-Ekim	28674,79	1220,34	610,17
2025-Eylül	28160,70	1182,09	591,05
2025-Ocak	23496,88	1021,88	510,94
2024	18748,75	773,75	386,88
2023-2	14843,75	468,75	234,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10551,88	289,38	144,69
2022-3	6807,50	186,88	93,44
2022-2	6764,38	143,75	71,88
2022-1	4156,25	143,75	71,88
2021	2685,43	94,25	47,13
2020	2301,44	77,26	38,63
2019	1713,29	65,75	32,88
2018	1230,00	34,40	17,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

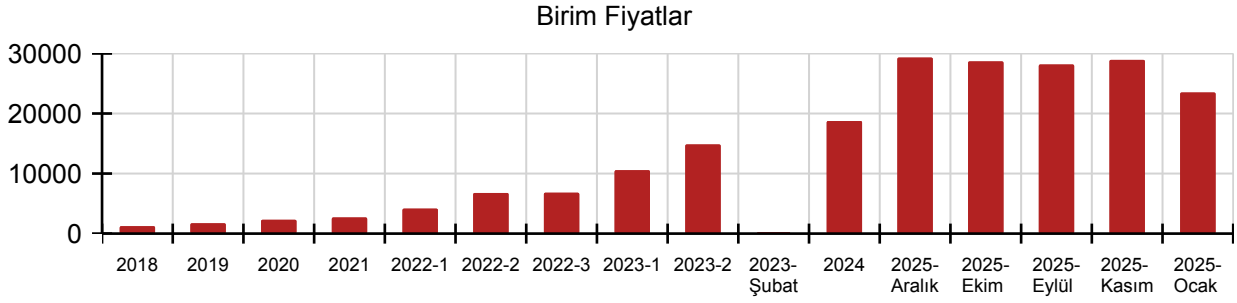

### Yapım Şartları

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceđi ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılabacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1101		Isı Gücü kcal/h 5.000 En Çok Hava Miktarı m <sup>3</sup> /h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.