

## 35.115.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1620

**Tanımı** 4 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5894,94	530,39	265,20
2025-Kasım	5826,50	525,85	262,93
2025-Ekim	5700,54	512,76	256,38
2025-Eylül	5626,39	496,70	248,35
2025-Ocak	4797,58	429,38	214,69
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.115.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

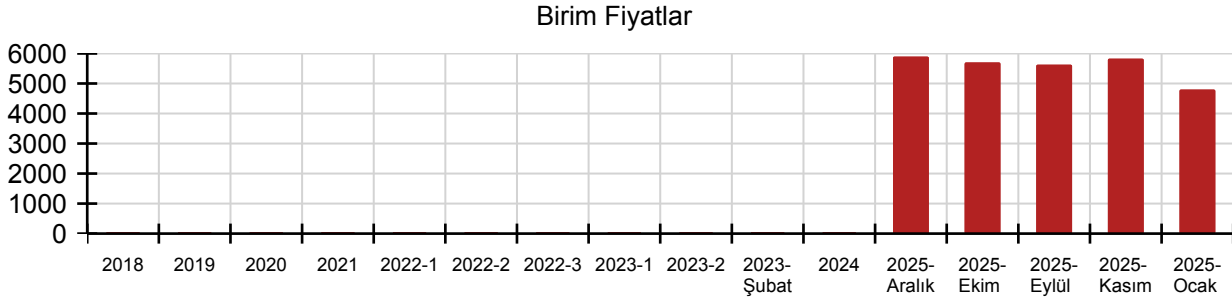

### Yapım Şartları

AC koruma sınıfı kaçak akım koruma şalterinin özelliklerine ek olarak en fazla 6 mA'e belirli dalga formuna sahip DC kaçak akımı bileşenini algılayarak kesme yapabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

## 35.115.1620 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1620		4 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,600000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.