

35.110.5254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.110.5254 (715-544)
Tanımı	4x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	263897,38	4875,36	2437,68
2025-Kasım	260769,65	4833,53	2416,77
2025-Ekim	255199,70	4713,39	2356,70
2025-Eylül	252247,05	4565,68	2282,84
2025-Ocak	214860,88	3946,88	1973,44
2024	200100,00	8360,00	4180,00
2023-2	139700,00	8360,00	4180,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	114600,00	5220,00	2610,00
2022-3	83180,00	3370,00	1685,00
2022-2	82395,00	2590,00	1295,00
2022-1	49590,00	2590,00	1295,00
2021	28700,00	2590,00	1295,00
2020	24710,00	2590,00	1295,00
2019	23070,00	2590,00	1295,00
2018	17800,00	2040,00	1020,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

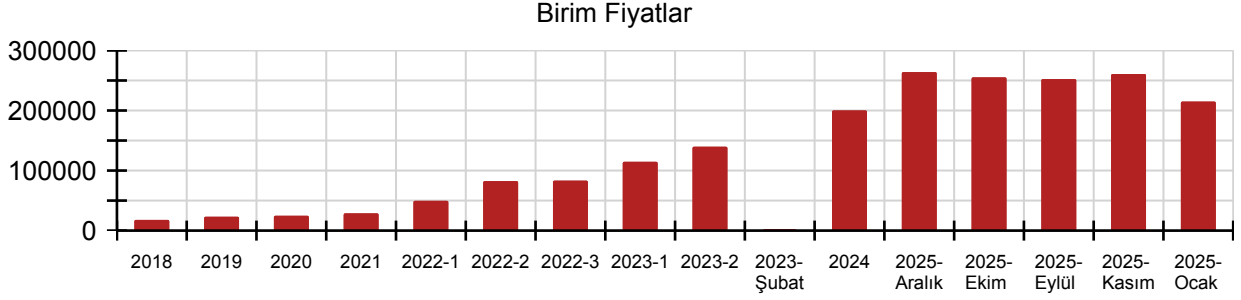

Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5254		4x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	6,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	6,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.