

25.625.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.2102 (590-812)

Tanımı 12 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4583,46 | 361,31 | 180,66 |
| 2025-Kasım | 4501,84 | 358,21 | 179,11 |
| 2025-Ekim | 4467,90 | 349,31 | 174,66 |
| 2025-Eylül | 4406,14 | 338,36 | 169,18 |
| 2025-Ocak | 3662,50 | 292,50 | 146,25 |
| 2024 | 2718,00 | 221,75 | 110,88 |
| 2023-2 | 1794,38 | 134,38 | 67,19 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1358,13 | 81,88 | 40,94 |
| 2022-3 | 1034,56 | 52,81 | 26,41 |
| 2022-2 | 1022,38 | 40,63 | 20,32 |
| 2022-1 | 565,63 | 40,63 | 20,32 |
| 2021 | 392,50 | 45,51 | 22,75 |
| 2020 | 314,00 | 37,30 | 18,65 |
| 2019 | 253,00 | 31,70 | 15,85 |
| 2018 | 200,00 | 25,00 | 12,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

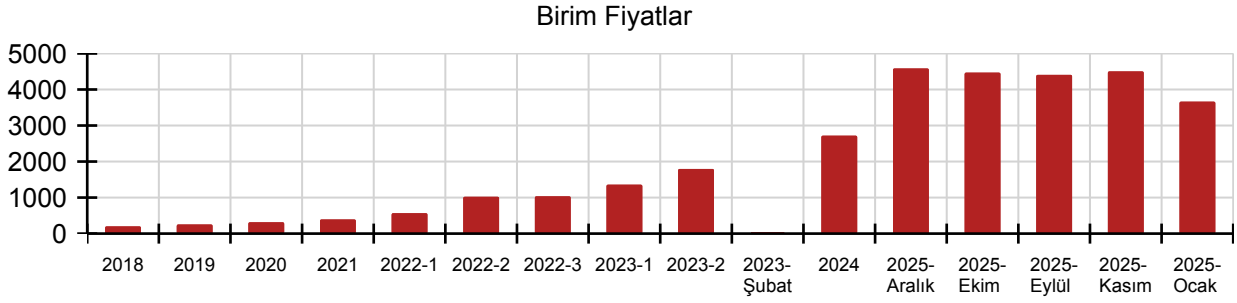

Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm² °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.625.2102 | | 12 cm kalınlığında m ² / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici) | m ² | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.