

25.605.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.605.1416

Tanımı 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 138539,06 | 7411,50 | 3705,75 |
| 2025-Kasım | 136729,01 | 7347,90 | 3673,95 |
| 2025-Ekim | 135504,83 | 7165,20 | 3582,60 |
| 2025-Eylül | 133055,94 | 6940,70 | 3470,35 |
| 2025-Ocak | 111062,50 | 6000,00 | 3000,00 |
| 2024 | 85352,50 | 4540,00 | 2270,00 |
| 2023-2 | 56625,00 | 2750,00 | 1375,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 43147,50 | 1710,00 | 855,00 |
| 2022-3 | 27001,41 | 1105,00 | 552,50 |
| 2022-2 | 26746,41 | 850,00 | 425,00 |
| 2022-1 | 19683,75 | 850,00 | 425,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

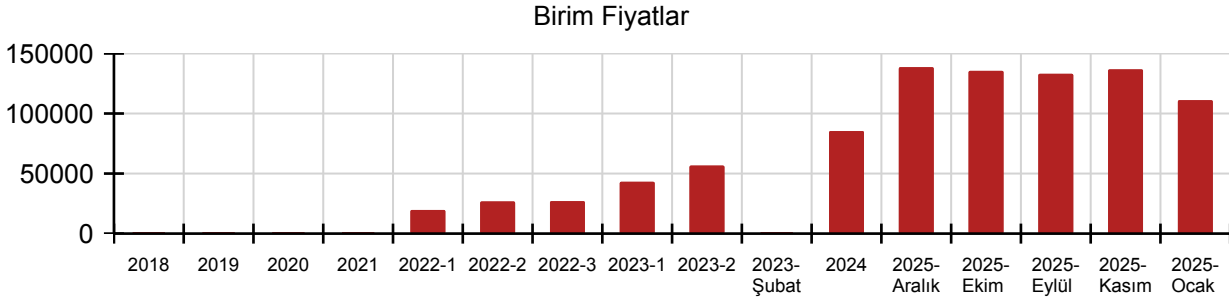

Yapım Şartları

Dış yüzeyleri min. 0.60 mm iç yüzeyleri min. 0.50 mm iç yüzey tabanı min. 0.50 mm kalınlıkta, Paslanmaz sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m³ dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kademeli sıcaklık ayar dijital termostati olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın yanına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, kompresör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve yükseklik ayar elemanları (rotül ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik yapılabilen, izolasyon kalınlığı min. 50 mm olacak, küvet adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen Soğutmalı Garnitürlük bir buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.605.1416 | | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.