15.415.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.415.1211**
Tanımı	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2493,31	0,00	0,00
2025-Kasım	2471,01	0,00	0,00
2025-Ekim	2414,54	0,00	0,00
2025-Eylül	2349,99	0,00	0,00
2025-Ocak	2045,98	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.415.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

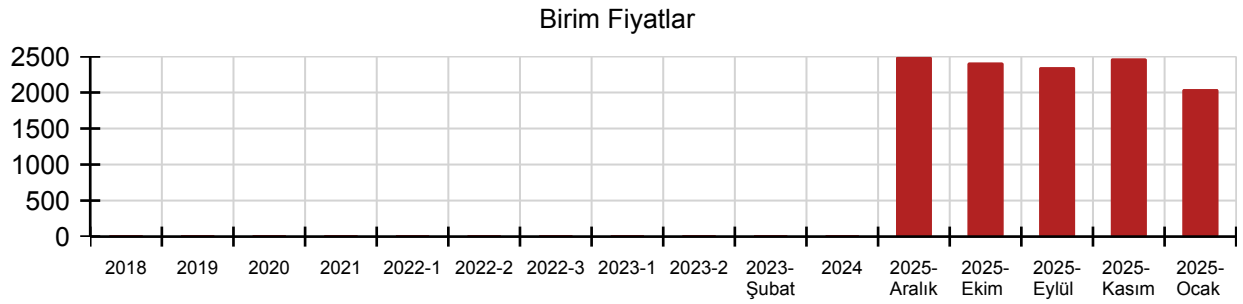

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı. Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.415.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,025000
19.100.2518		500 dozlu çimento şerbeti	m³	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.