

35.185.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.2115

Tanımı 3P+N+E, 16-25 A, 380 V, Muhtemel Patlayıcı Ortama Uygun Fiş-Priz

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13639,30 | 319,61 | 159,81 |
| 2025-Kasım | 13443,93 | 316,86 | 158,43 |
| 2025-Ekim | 13000,73 | 309,00 | 154,50 |
| 2025-Eylül | 12717,70 | 299,31 | 149,66 |
| 2025-Ocak | 10873,13 | 258,75 | 129,38 |
| 2024 | 8035,00 | 172,50 | 86,25 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

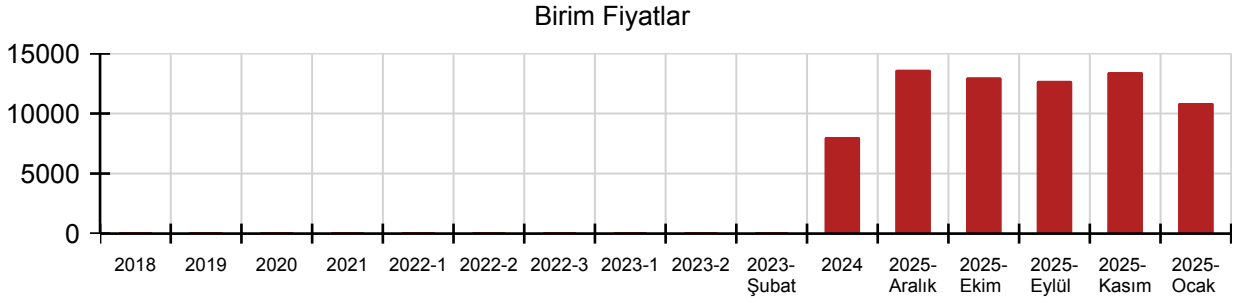

Yapım Şartları

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.

Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır.

IP 66 koruma sınıfında olacaktır.

TS EN IEC 60079-0 standardına uygun,

Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun,

220 V ve 380 V çalışma aralığına sahip,

polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyster (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip,

uygun montaj aparatlarına sahip,

anahtarla kilitleme sistemine sahip,

elektrik yükü altında fişin çıkarılmasını önleyen ve patlayıcı ortamlar için üretilmiş anahtarlama teknolojisine sahip,

çalışma sıcaklık aralığı -25 °C..+55 °C olan

fiş-prizin işyerine temini her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.185.2115 | | 3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.