

25.320.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.1310 (207-510)
Tanımı	300 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	57696,53	1644,89	822,45
2025-Kasım	55044,36	1630,78	815,39
2025-Ekim	53549,54	1590,24	795,12
2025-Eylül	53559,39	1540,40	770,20
2025-Ocak	45744,13	1331,63	665,82
2024	45422,25	1009,75	504,88
2023-2	34774,44	611,94	305,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26646,71	371,71	185,86
2022-3	16160,40	239,69	119,85
2022-2	16105,09	184,38	92,19
2022-1	10246,88	184,38	92,19
2021	5687,53	120,81	60,41
2020	4552,38	99,01	49,51
2019	3890,54	84,25	42,13
2018	3019,03	63,84	31,92

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

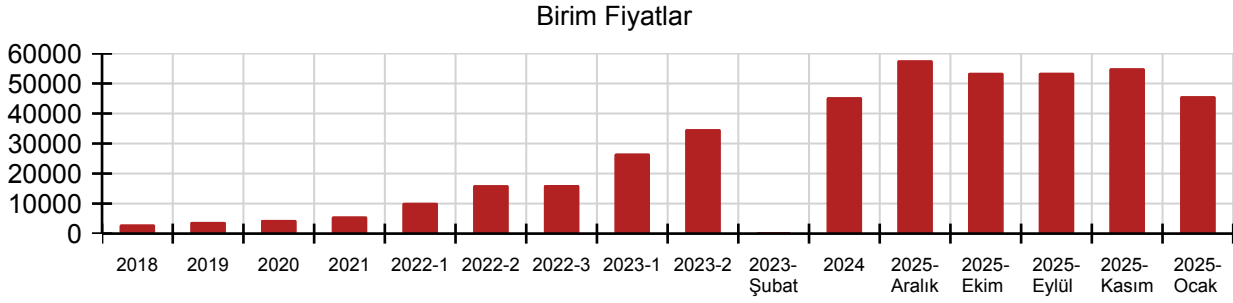

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1310		300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,300000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.