

25.325.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3111 (228-111)

Tanımı 150 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41078,79	1071,20	535,60
2025-Kasım	39186,64	1062,00	531,00
2025-Ekim	38122,24	1035,61	517,81
2025-Eylül	38132,38	1003,15	501,58
2025-Ocak	32567,19	867,19	433,60
2024	29465,35	652,85	326,43
2023-2	20970,63	395,63	197,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15478,13	240,63	120,32
2022-3	9388,18	155,19	77,60
2022-2	9352,36	119,38	59,69
2022-1	4144,38	119,38	59,69
2021	2213,08	78,21	39,10
2020	1771,99	64,10	32,05
2019	1410,01	54,54	27,27
2018	1190,00	23,50	11,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

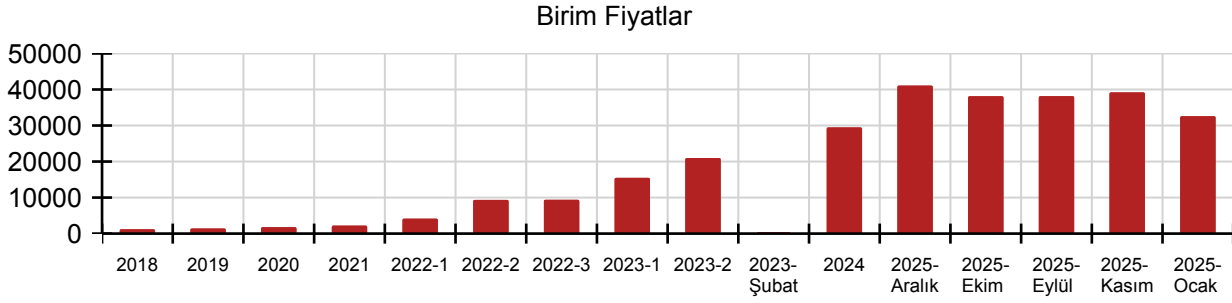

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3111		150 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.