

25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3112 (228-112)

Tanımı 200 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, (TSE kalite belgeli), GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64384,26	1407,03	703,52
2025-Kasım	61408,19	1394,95	697,48
2025-Ekim	59739,54	1360,28	680,14
2025-Eylül	59763,98	1317,65	658,83
2025-Ocak	51039,06	1139,06	569,53
2024	46224,70	862,20	431,10
2023-2	32922,50	522,50	261,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24317,50	317,50	158,75
2022-3	14745,38	204,75	102,38
2022-2	14698,13	157,50	78,75
2022-1	6945,00	157,50	78,75
2021	3703,74	103,19	51,59
2020	2964,99	84,55	42,28
2019	2432,96	71,95	35,98
2018	2000,00	29,20	14,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

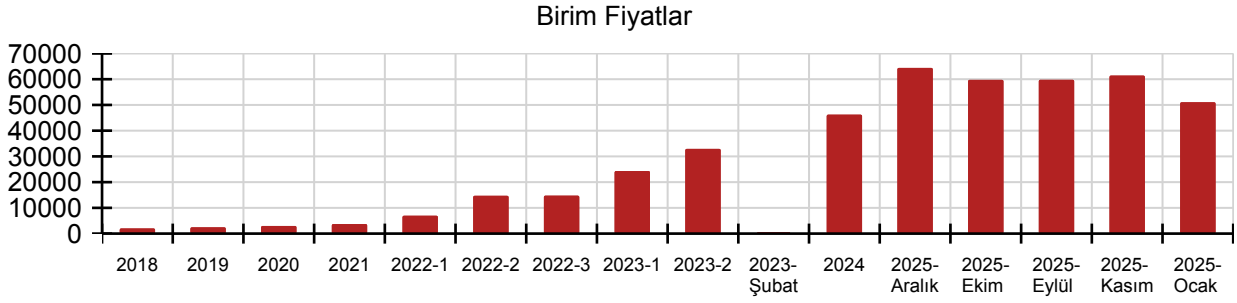

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3112		200 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 (TSE kalite belgeli) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.