

## 25.337.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.337.1205 (225-125)</b>
<b>Tanımı</b>	125 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15697,08	1975,63	987,82
2025-Kasım	15617,80	1958,68	979,34
2025-Ekim	15346,11	1909,99	955,00
2025-Eylül	15079,73	1850,13	925,07
2025-Ocak	14039,38	1599,38	799,69
2024	11163,25	1212,00	606,00
2023-2	9026,88	734,38	367,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7359,50	449,50	224,75
2022-3	7199,44	290,06	145,03
2022-2	7132,50	223,13	111,57
2022-1	4410,63	223,13	111,57
2021	2372,08	146,24	73,12
2020	1900,51	119,84	59,92
2019	1882,66	101,99	51,00
2018	2120,00	416,00	208,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

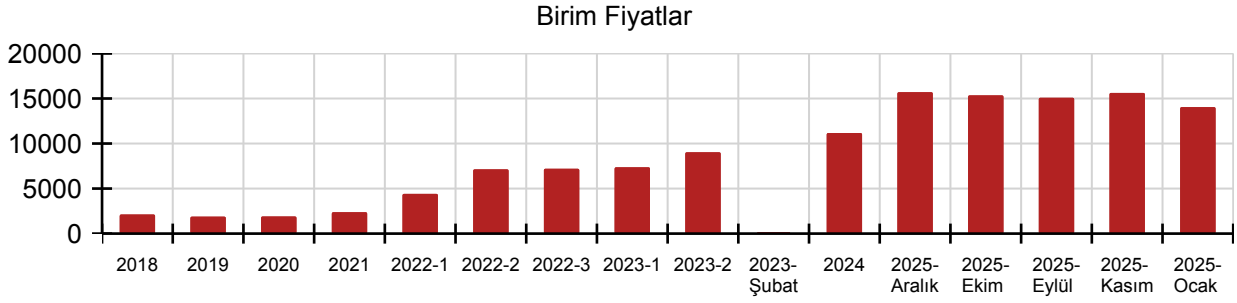

### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.1205		125 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.