

25.400.3516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.3516 (241-816)

Tanımı Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm, Taş Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	289,70	74,80	37,40
2025-Kasım	288,28	74,18	37,09
2025-Ekim	282,31	72,33	36,17
2025-Eylül	277,46	70,06	35,03
2025-Ocak	246,81	60,56	30,28
2024	183,40	45,90	22,95
2023-2	125,31	27,81	13,91
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,88	17,00	8,50
2022-3	68,45	10,98	5,49
2022-2	65,91	8,44	4,22
2022-1	35,94	8,44	4,22
2021	23,70	5,53	2,77
2020	19,09	4,55	2,28
2019	16,50	3,86	1,93
2018	12,70	2,75	1,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

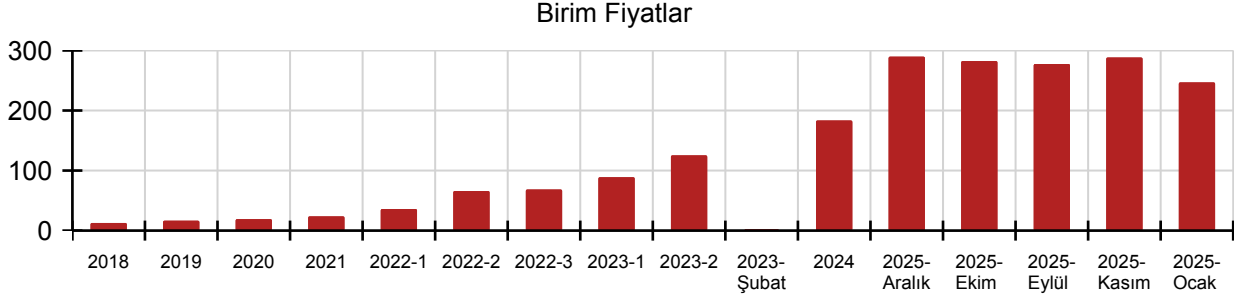

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.3516		Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.