

## 25.305.6704/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6704/A (202-1005/A)

**Tanımı** DN 100 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3973,97	1841,30	920,65
2025-Kasım	3950,22	1825,50	912,75
2025-Ekim	3891,99	1780,11	890,06
2025-Eylül	3798,23	1724,33	862,17
2025-Ocak	3260,63	1490,63	745,32
2024	2880,75	1129,50	564,75
2023-2	2143,13	684,38	342,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1540,50	419,25	209,63
2022-3	1279,13	270,57	135,29
2022-2	1216,70	208,13	104,07
2022-1	819,38	208,13	104,07
2021	474,95	136,41	68,20
2020	382,62	111,80	55,90
2019	330,65	95,15	47,58
2018	219,00	44,10	22,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6704/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

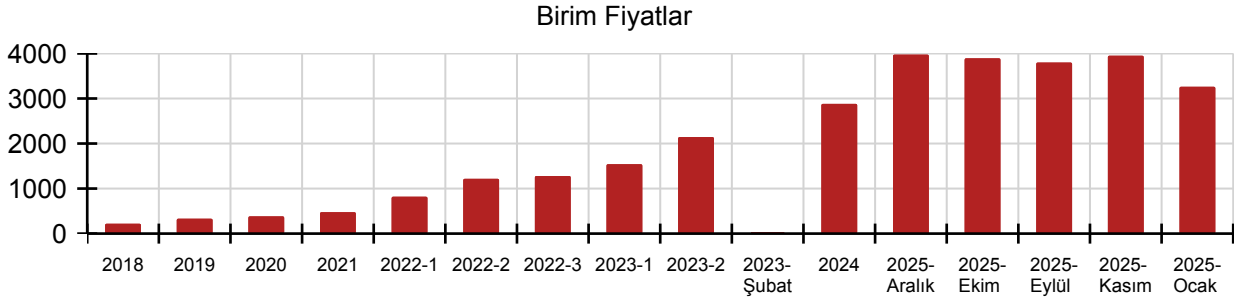

### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluđu yaklaşık 7,2 kg/dm<sup>3</sup> olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130 µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6704/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.