

## 25.400.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.1021 (230-208)

**Tanımı** 5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	821,05	580,19	290,10
2025-Kasım	815,16	575,20	287,60
2025-Ekim	796,25	560,90	280,45
2025-Eylül	775,78	543,33	271,67
2025-Ocak	678,44	469,69	234,85
2024	509,63	355,88	177,94
2023-2	333,75	215,63	107,82
2023-1	219,69	132,19	66,10
2022-3	154,89	85,31	42,66
2022-2	135,21	65,64	32,82
2022-1	97,26	65,64	32,82
2021	63,91	43,03	21,52
2020	51,96	35,25	17,63
2019	44,54	30,01	15,01
2018	36,60	24,10	12,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

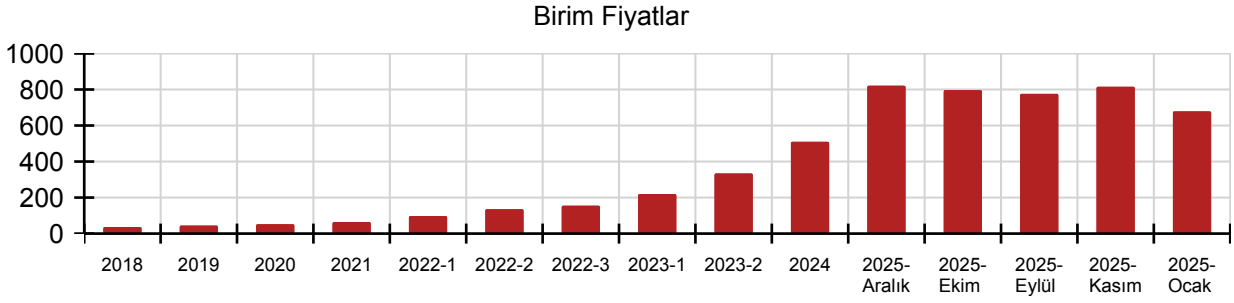

### Yapım Şartları

Depo, tank vb. gibi düz yüzeylerin pas ve kirlerinin temizlenmesi ve 2 kat sülyen ile boyanması müteakip, tel çapı en az 0.65 mm ve telin gözenek büyüklüğü en fazla 25 mm şilte tipi rabbit teline dikilmiş, yangına tepki sınıfı A1 olan aşağıdaki yoğunluktaki taş yünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Not: Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir. Alüminyum veya galvanizli sac kaplanması maliyete dâhil değildir. Depo, tank vb. düz yüzeylere uygulanan yalıtımların üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.1050 pozundan, rabbit telli taşıyıcı şilte ile yalıtılmış boruları üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.9000 pozlarından hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.1021		5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS	m <sup>2</sup>	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.