

25.180.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.180.1005 (106-205)
Tanımı	Debi-m ³ /h: 15.0 Min Harcanan Güç-Watt: 225 Cihaz Giriş Çıkış: 2" -2 1/2", ULTRAVİOLE STERİLİZASYON CİHAZI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53933,16	3532,04	1766,02
2025-Kasım	53388,14	3501,73	1750,87
2025-Ekim	51892,00	3414,69	1707,35
2025-Eylül	50996,56	3307,68	1653,84
2025-Ocak	44596,88	2859,38	1429,69
2024	38453,75	2166,25	1083,13
2023-2	30487,50	1312,50	656,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16493,13	805,63	402,82
2022-3	10976,88	520,00	260,00
2022-2	10856,88	400,00	200,00
2022-1	7712,50	400,00	200,00
2021	5446,25	262,19	131,10
2020	4970,91	214,89	107,45
2019	4318,55	182,88	91,44
2018	3870,00	639,00	319,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

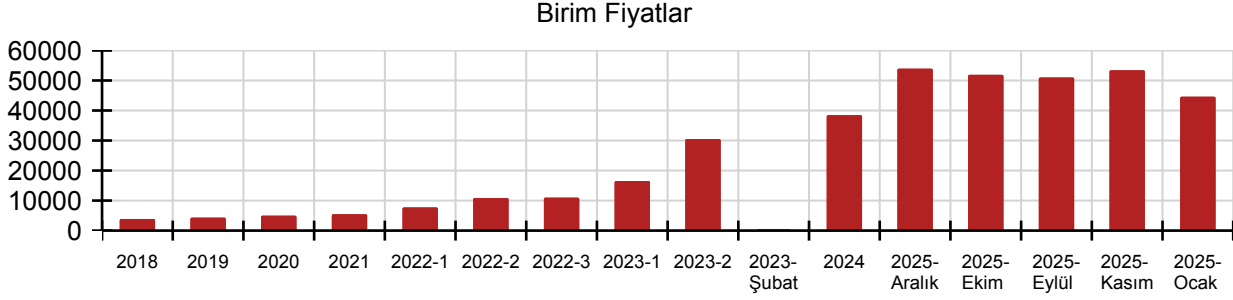

Yapım Şartları

Aşağıda özellikleri belirtilen UV sterilizasyon cihazının cihaz gövdesi ve su ile temas eden yüzeyi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamul gövde içerisinde her bir ultraviyole lambasının su ile temasını kesmek için UV ışınları % 90-95 oranında geçiren kılıf içeren, ultraviyole dozajı en az 30 000 mikro-watt /saniye/cm² olan ve 254 mm dalga boyunda UV ışınları yayan, lambası en az 9000 saat kullanım süresine sahip olan, cihaz gövdesi üzerinde UV lambasının çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılabilmesi için gözlem yeri bulunan veya arıza durumunda sesle ikaz verebilen düzeneğe sahip olan, 2-8 bar işletme basıncında, iki ucu kolayca tesisata bağlanabilecek şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış, cihaz giriş çıkış hattı ve by-pass hattı vanaları, giriş çıkış manometresi, giriş çıkış numune muslukları ile komple UV cihazını işyerinde temini, tesisata bağlanması, Türkçe işletim ve kullanma kılavuzu ile işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.180.1005		Debi-m ³ /H 15.0 Min Harcanan Güç-Watt 225 Cihaz Giriş Çıkış 2" -2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.