

## 25.410.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.410.2206 (238-526)</b>
<b>Tanımı</b>	15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü 5,20 m³/dak. serbest hava
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	598250,57	3863,38	1931,69
2025-Kasım	591765,20	3822,59	1911,30
2025-Ekim	584234,85	3734,13	1867,07
2025-Eylül	572285,72	3619,00	1809,50
2025-Ocak	471564,35	3126,23	1563,12
2024	392632,37	2379,91	1189,96
2023-2	301441,82	1461,21	730,61
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	223006,59	921,06	460,53
2022-3	173970,75	624,88	312,44
2022-2	173779,86	497,61	248,81
2022-1	105561,20	461,63	230,82
2021	66687,21	297,11	148,56
2020	0,00	0,00	0,00
2019	50402,82	209,80	104,90
2018	37050,00	147,00	73,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

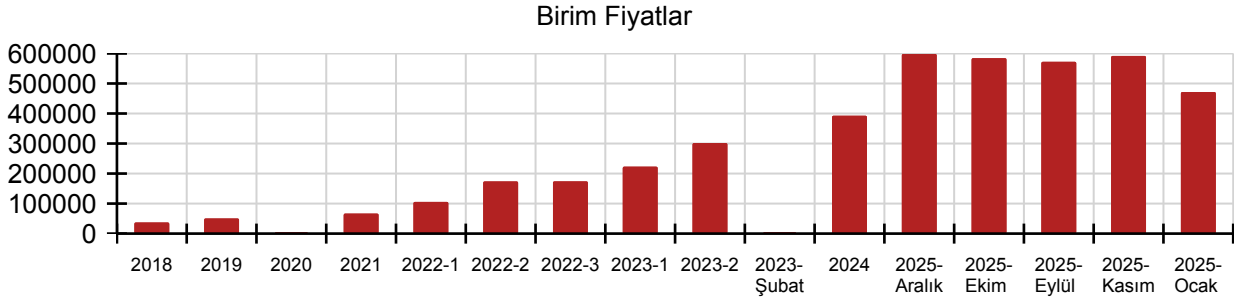

### Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile sođutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diđer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağı ve havayı sođutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.