

## 25.700.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.700.1203 (1002-118)

**Tanımı** Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1  
NORMLARINDA

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12758,63	3867,86	1933,93
2025-Kasım	12634,65	3834,68	1917,34
2025-Ekim	12290,75	3739,35	1869,68
2025-Eylül	12034,50	3622,18	1811,09
2025-Ocak	10493,75	3131,25	1565,63
2024	9065,00	2372,50	1186,25
2023-2	6585,00	1437,50	718,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4693,75	881,25	440,63
2022-3	4198,75	568,75	284,38
2022-2	4067,50	437,50	218,75
2022-1	2637,50	437,50	218,75
2021	1570,00	341,00	170,50
2020	1230,00	279,00	139,50
2019	1140,00	238,00	119,00
2018	1090,00	188,00	94,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.700.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

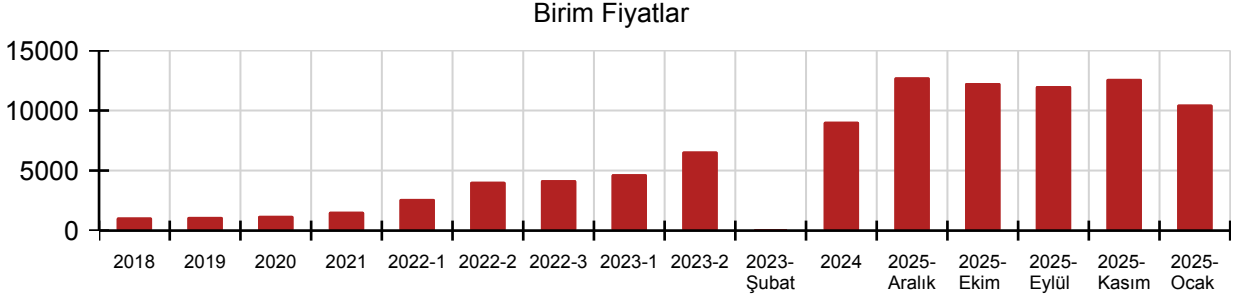

### Yapım Şartları

Makarası; azami 800 mm'den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm'den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basıncılı Kaplar Yönetmeliđi uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluđu 30 m'yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fiske yapablen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.700.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.1203		Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.