

25.720.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.720.1211 (1020-138/2)
Tanımı	Anma Debisi 70-79 m ³ /h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	254843,86	28489,38	14244,69
2025-Kasım	252068,55	28168,50	14084,25
2025-Ekim	248607,45	27533,75	13766,88
2025-Eylül	243264,30	26689,94	13344,97
2025-Ocak	201424,69	23049,69	11524,85
2024	154686,63	17561,63	8780,82
2023-2	135443,31	10830,81	5415,41
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	102801,81	6951,81	3475,91
2022-3	78516,38	4794,38	2397,19
2022-2	77579,31	3857,31	1928,66
2022-1	59347,50	3497,50	1748,75
2021	37920,00	2640,00	1320,00
2020	29510,00	2160,00	1080,00
2019	23720,00	1840,00	920,00
2018	23330,00	1450,00	725,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

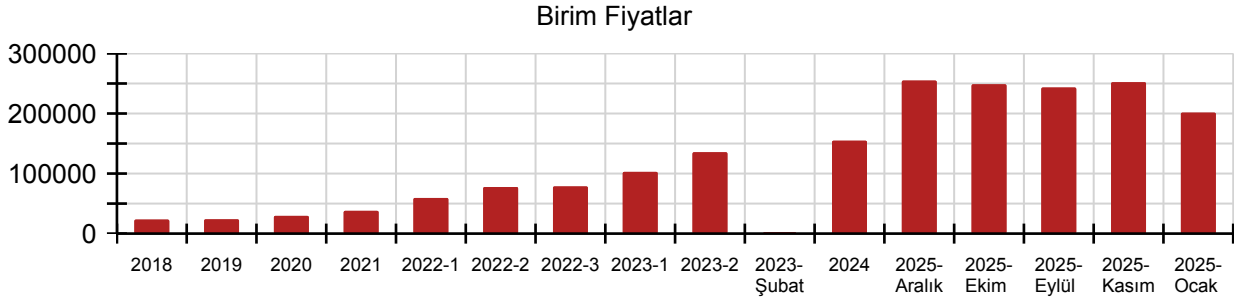

Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliđi anma basma yüksekliđi deđerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliđi, anma basma yüksekliđinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç deđerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi deđerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bađlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sađlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen deđerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.720.1211		Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	25,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	25,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.