

## 35.405.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 35.405.1160 (822-101)         |
| Tanımı  | Saat tesisatı besleme hattı   |
| Birimi  | m                             |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 152,84       | 119,98        | 59,99           |
| 2025-Kasım  | 151,45       | 118,95        | 59,48           |
| 2025-Ekim   | 147,63       | 115,98        | 57,99           |
| 2025-Eylül  | 143,40       | 112,35        | 56,18           |
| 2025-Ocak   | 123,79       | 97,13         | 48,57           |
| 2024        | 80,50        | 52,50         | 26,25           |
| 2023-2      | 37,80        | 27,60         | 13,80           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 25,10        | 17,20         | 8,60            |
| 2022-3      | 18,00        | 11,10         | 5,55            |
| 2022-2      | 15,43        | 8,50          | 4,25            |
| 2022-1      | 12,50        | 8,50          | 4,25            |
| 2021        | 8,15         | 6,05          | 3,03            |
| 2020        | 6,60         | 4,95          | 2,48            |
| 2019        | 5,70         | 4,20          | 2,10            |
| 2018        | 4,50         | 3,30          | 1,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.405.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

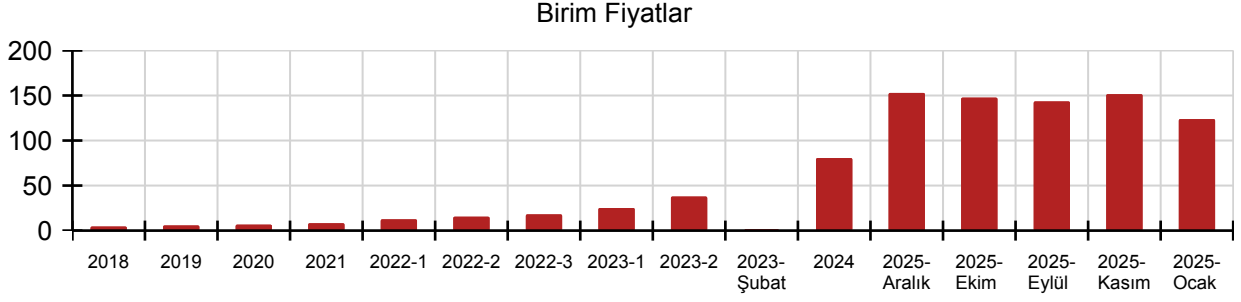

### Yapım Şartları

Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 1,5 mm<sup>2</sup> kesitinde iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü saat tesisatı besleme hattı yapılması. Buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.405.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                             |        |          |
| 30.140.2401 |                 | 1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)      | m      | 2,000000 |
| 30.160.6101 |                 | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                        | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                 | Saat   | 0,170000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                        | Saat   | 0,110000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.