

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 25.700.2101 (1002-201) |
| Tanımı | Tüpsüz Model, TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10369,84 | 2686,65 | 1343,33 |
| 2025-Kasım | 10268,33 | 2663,60 | 1331,80 |
| 2025-Ekim | 9987,33 | 2597,40 | 1298,70 |
| 2025-Eylül | 9785,74 | 2516,00 | 1258,00 |
| 2025-Ocak | 8537,50 | 2175,00 | 1087,50 |
| 2024 | 7433,75 | 1650,00 | 825,00 |
| 2023-2 | 5626,25 | 1000,00 | 500,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4031,25 | 605,00 | 302,50 |
| 2022-3 | 3504,38 | 390,00 | 195,00 |
| 2022-2 | 3414,38 | 300,00 | 150,00 |
| 2022-1 | 2187,50 | 300,00 | 150,00 |
| 2021 | 1260,00 | 205,00 | 102,50 |
| 2020 | 981,00 | 168,00 | 84,00 |
| 2019 | 882,00 | 143,00 | 71,50 |
| 2018 | 756,00 | 113,00 | 56,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

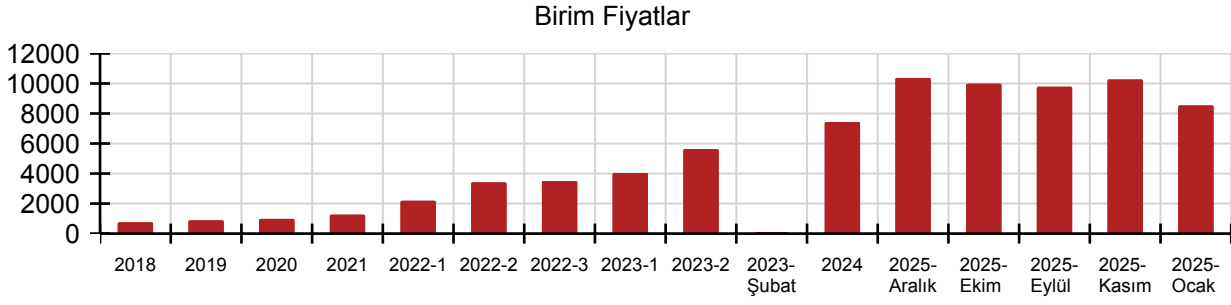

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diđer özellikler BFT 25.700.1000'deki gibi.

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.700.2101 | | Tüpsüz Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.