

25.175.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.175.1511

Tanımı 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 156265,29 | 10283,56 | 5141,78 |
| 2025-Kasım | 154602,44 | 10187,69 | 5093,85 |
| 2025-Ekim | 152295,44 | 9941,00 | 4970,50 |
| 2025-Eylül | 149436,09 | 9631,38 | 4815,69 |
| 2025-Ocak | 129861,23 | 8323,73 | 4161,87 |
| 2024 | 111994,91 | 6319,91 | 3159,96 |
| 2023-2 | 72023,71 | 3848,71 | 1924,36 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 42477,06 | 2377,06 | 1188,53 |
| 2022-3 | 38009,88 | 1564,13 | 782,07 |
| 2022-2 | 37665,86 | 1220,11 | 610,06 |
| 2022-1 | 24034,13 | 1184,13 | 592,07 |
| 2021 | 16960,00 | 775,00 | 387,50 |
| 2020 | 15340,00 | 635,00 | 317,50 |
| 2019 | 13905,36 | 539,95 | 269,98 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

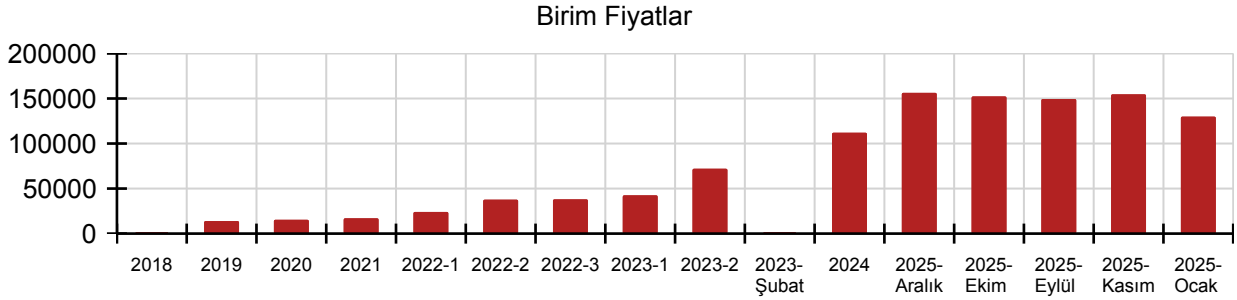

Yapım Şartları

Dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 10/60°C kullanım suyu sıcaklıklarında , alt serpantin-üst serpantin minimum kullanım suyu debileri ve serpantin tarafı maksimum akış dirençleri; Diğer özellikleri tek serpantinli dik boylerle aynıdır . TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağız bulunan, gövde içi- serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m² ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli” olması durumunda TS 10380 ve Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m³ yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıflı boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi.

Not: Boyler kapasiteleri 10/60°C sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.175.1511 | | 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa) -Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 13,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 13,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.