

## 25.400.7511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.7511

**Tanımı** İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üçyollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceket NW 150

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3690,41      | 671,66        | 335,83          |
| 2025-Kasım  | 3673,34      | 665,90        | 332,95          |
| 2025-Ekim   | 3599,03      | 649,35        | 324,68          |
| 2025-Eylül  | 3542,29      | 629,00        | 314,50          |
| 2025-Ocak   | 3160,00      | 543,75        | 271,88          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.7511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

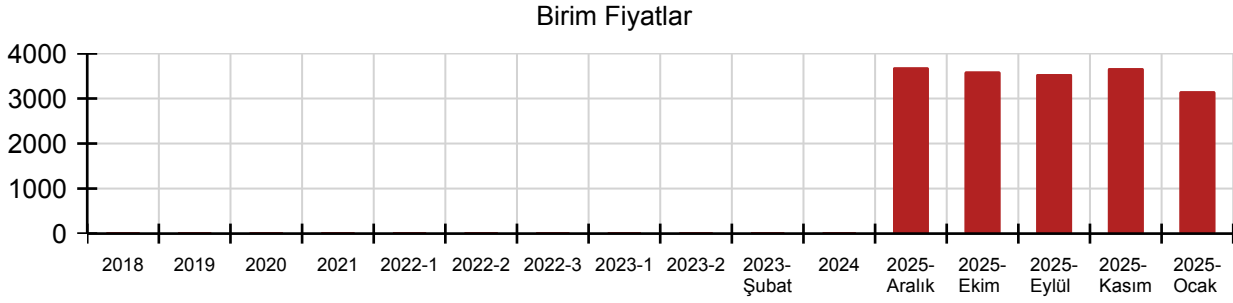

### Yapım Şartları

TS 13725'e uygun (izolasyon ceketleri - vana ve tesisat armatürlerinde kullanılan) sıcak su hatlarında ve yangın sistemlerinde Sınıf 1'e uygun, doymuş su buharı ve kızgın su buharı hatlarında Sınıf 2'ye uygun, soğutma hatlarında Sınıf 4'e uygun olarak üretilen; Kumaş kalınlığı en az 0,50 mm olan, kumaş kopma dayanımı çözüğü yönünde en az 2600 N ve atkı yönünde en az 1600 N olan, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici kumaşlardan imal edilen yalıtım ceketinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.400.7511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri     |        |          |
| 20.400.7511 |                 | NW 150 (Rayici)         | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri      |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası          | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.