

## 25.727.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.727.5103

**Tanımı** 2-3 m3 arası - en az 3 kg Nozulsuz sistem, Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25232,13	3323,59	1661,80
2025-Kasım	25104,10	3295,08	1647,54
2025-Ekim	24666,13	3213,15	1606,58
2025-Eylül	24235,71	3112,48	1556,24
2025-Ocak	22553,13	2690,63	1345,32
2024	15275,00	2037,50	1018,75
2023-2	11038,13	1234,38	617,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7611,00	609,00	304,50
2022-3	5541,25	393,25	196,63
2022-2	5450,50	302,50	151,25
2022-1	3902,50	302,50	151,25
2021	3515,63	250,00	125,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.727.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

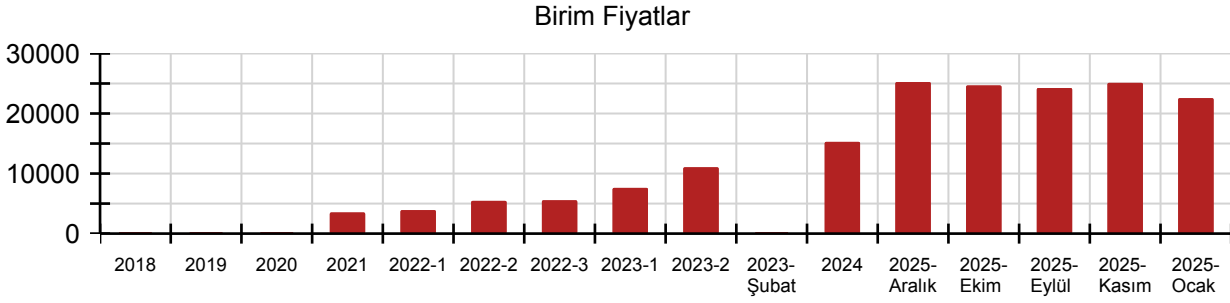

### Yapım Şartları

Pano içinde bulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak, 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretiyle sahip silindirek ile depolanacaktır. Onaylı projesine uygun olarak, sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan oluşacaktır. Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C'ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ile yangın algılanıp, gazın boşalması sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak silindir, ekipman, tüm montaj ve bağlantı elemanları dâhil projesine uygun olarak işyerine temini ve çalışır halde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.727.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.727.5103		2-3 m <sup>3</sup> arası - en az 3 kg (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.