

## 25.175.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.175.1102 (110-402)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | 200 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler |
| <b>Birimi</b>  | Adet  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   |
| <b>Fasikül</b> | Sihhi Tesisat   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 33771,90     | 4539,52       | 2269,76         |
| 2025-Kasım  | 33419,18     | 4500,58       | 2250,29         |
| 2025-Ekim   | 32894,73     | 4388,70       | 2194,35         |
| 2025-Eylül  | 32246,63     | 4251,18       | 2125,59         |
| 2025-Ocak   | 28012,50     | 3675,00       | 1837,50         |
| 2024        | 22247,50     | 2785,00       | 1392,50         |
| 2023-2      | 15587,50     | 1687,50       | 843,75          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 10297,50     | 1032,50       | 516,25          |
| 2022-3      | 5960,00      | 666,25        | 333,13          |
| 2022-2      | 5806,25      | 512,50        | 256,25          |
| 2022-1      | 3950,00      | 512,50        | 256,25          |
| 2021        | 3182,60      | 335,88        | 167,94          |
| 2020        | 2290,63      | 275,25        | 137,63          |
| 2019        | 1846,55      | 234,25        | 117,13          |
| 2018        | 1580,00      | 209,00        | 104,50          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

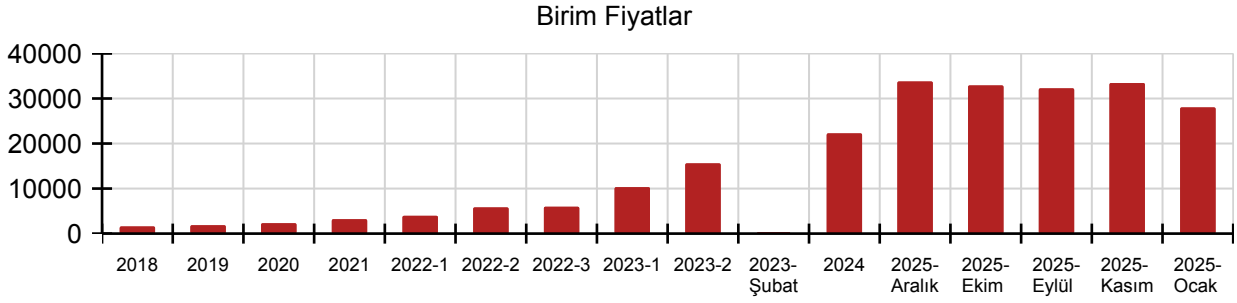

### Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 10/60°C kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pası karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boyların işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir

yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

NOT:Boylar bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 20.175.1102 |                 | 200 lt–min.sıc.su deb: 510 lt/h ( 0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası  | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı   | Saat   | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.