

## 25.175.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.175.1110 (110-410)</b>
<b>Tanımı</b>	3.000 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Sihhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	276729,73	11881,66	5940,83
2025-Kasım	273777,23	11772,08	5886,04
2025-Ekim	269753,24	11486,00	5743,00
2025-Eylül	264769,34	11127,96	5563,98
2025-Ocak	230117,48	9617,48	4808,74
2024	196924,91	7299,91	3649,96
2023-2	139817,46	4442,46	2221,23
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	92979,56	2742,06	1371,03
2022-3	51926,75	1799,75	899,88
2022-2	51528,36	1401,36	700,68
2022-1	33915,38	1365,38	682,69
2021	22879,05	889,35	444,68
2020	14918,19	731,29	365,65
2019	13520,01	622,83	311,42
2018	11420,00	453,00	226,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

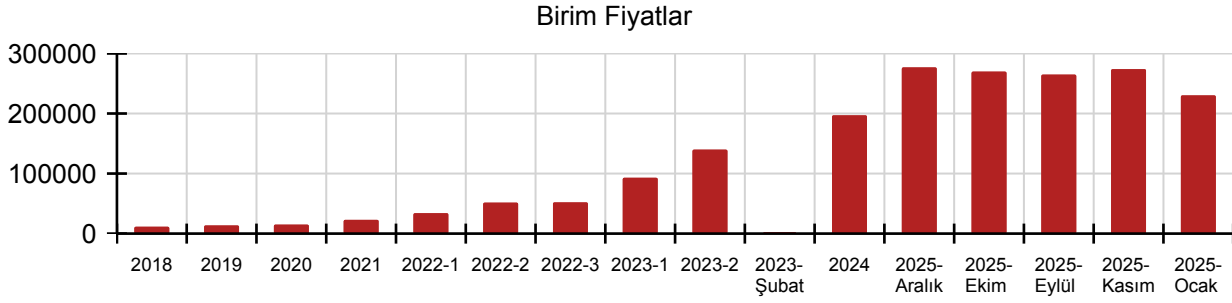

### Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 10/60°C kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pası karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boyların işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir

yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

NOT: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.1110		3000 lt-min.sıc.su deb: 2640 lt/h ( 7,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	15,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	15,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.