

## 35.510.4220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Poz No  | 35.510.4220                             |
| Tanımı  | 4x2x0,5+0,5, PDV Dahili Telefon Kablosu |
| Birimi  | m                                       |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı           |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 71,48        | 48,64         | 24,32           |
| 2025-Kasım  | 70,69        | 48,21         | 24,11           |
| 2025-Ekim   | 68,70        | 47,03         | 23,52           |
| 2025-Eylül  | 66,73        | 45,54         | 22,77           |
| 2025-Ocak   | 57,53        | 39,38         | 19,69           |
| 2024        | 36,00        | 22,04         | 11,02           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.4220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

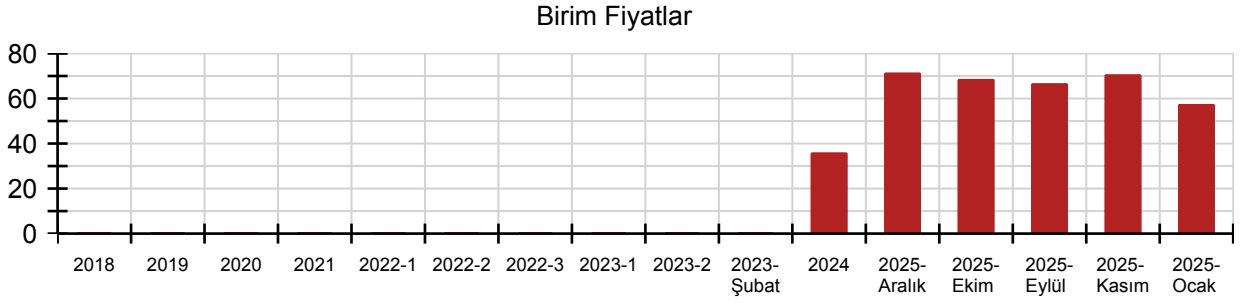

### Yapım Şartları

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablounun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dâhil.

## 35.510.4220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                  |        |          |
| 30.510.4220 |                 | 4x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                             | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                      | Saat   | 0,070000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                             | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.