

## 35.500.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2137 (880-392/3)

**Tanımı** 4X0.34 mm<sup>2</sup>, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 77,89        | 48,64         | 24,32           |
| 2025-Kasım  | 77,01        | 48,21         | 24,11           |
| 2025-Ekim   | 74,79        | 47,03         | 23,52           |
| 2025-Eylül  | 72,68        | 45,54         | 22,77           |
| 2025-Ocak   | 62,63        | 39,38         | 19,69           |
| 2024        | 28,90        | 10,30         | 5,15            |
| 2023-2      | 20,90        | 5,40          | 2,70            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 15,20        | 3,35          | 1,68            |
| 2022-3      | 12,90        | 2,15          | 1,08            |
| 2022-2      | 12,38        | 1,65          | 0,83            |
| 2022-1      | 6,05         | 1,65          | 0,83            |
| 2021        | 3,85         | 1,25          | 0,63            |
| 2020        | 2,85         | 1,00          | 0,50            |
| 2019        | 2,70         | 0,85          | 0,43            |
| 2018        | 2,20         | 0,65          | 0,33            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

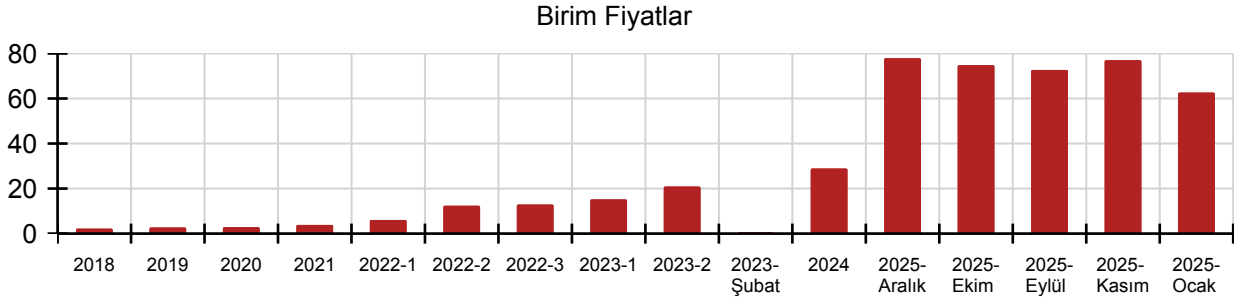

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.500.2137 |                 | 4X0.34 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0,070000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.