35.520.7007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.520.7007**
Tanımı	8X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	168,83	65,63	32,82
2025-Kasım	166,64	65,06	32,53
2025-Ekim	161,38	63,45	31,73
2025-Eylül	157,19	61,45	30,73
2025-Ocak	135,14	53,13	26,57
2024	85,50	15,40	7,70
2023-2	62,00	8,10	4,05
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,20	5,05	2,53
2022-3	40,60	3,25	1,63
2022-2	39,79	2,50	1,25
2022-1	24,80	2,50	1,25
2021	14,30	1,90	0,95
2020	10,40	1,55	0,78
2019	10,10	1,30	0,65
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.520.7007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

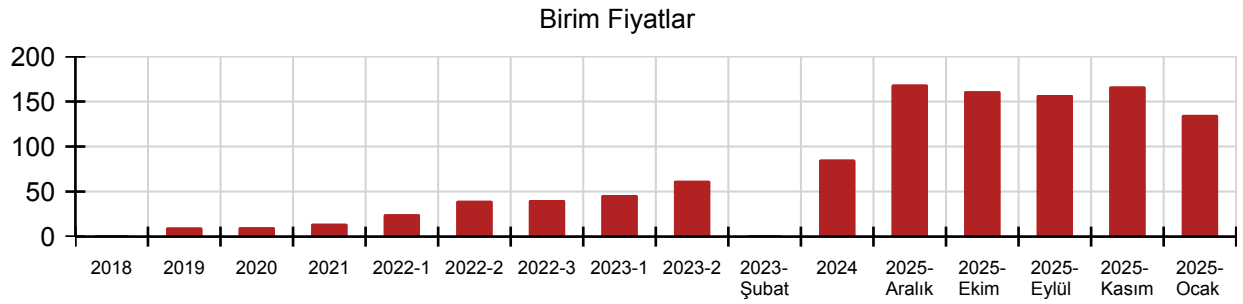

Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan, çalışma sıcaklığı -30 °C ile +70 °C aralığında olan, dış kılıfı alev geciktirici TS EN 50290-2-27'ya uygun, HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, TS 13734: 2017'e uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini geçit ve güvenlik boruları dâhil her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.520.7007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.520.7007		8X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.