

## 35.440.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.440.2103 (833-733)

**Tanımı** 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2094,91	399,54	199,77
2025-Kasım	2075,49	396,10	198,05
2025-Ekim	2041,11	386,26	193,13
2025-Eylül	1978,29	374,15	187,08
2025-Ocak	1687,14	323,44	161,72
2024	1170,00	121,00	60,50
2023-2	809,00	63,50	31,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	650,00	39,50	19,75
2022-3	561,00	25,50	12,75
2022-2	554,64	19,60	9,80
2022-1	350,00	19,60	9,80
2021	234,00	14,00	7,00
2020	194,00	11,40	5,70
2019	192,00	9,65	4,83
2018	159,00	7,65	3,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.440.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

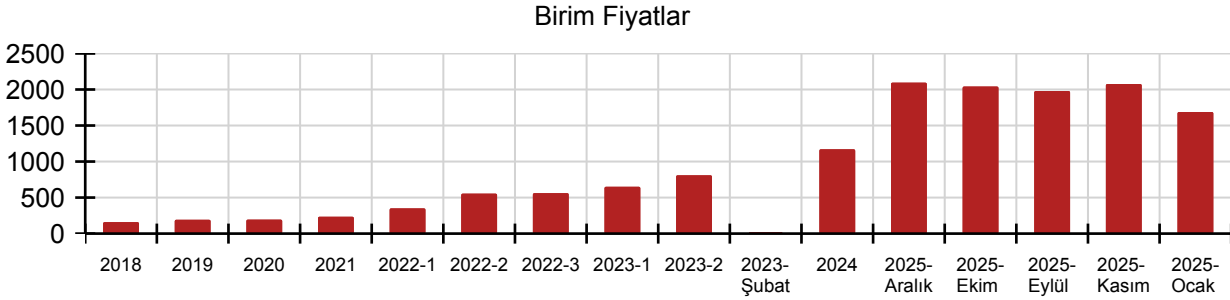

### Yapım Şartları

Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70 °C'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838, TS EN 60598-1 ve TS EN 50172 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.440.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.440.2103		1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.