

## 35.500.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.500.1025 (880-258)</b>
<b>Tanımı</b>	1x2x2,5+2,5 mm <sup>2</sup> , J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (VDE 0815)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	148,30	65,63	32,82
2025-Kasım	146,44	65,06	32,53
2025-Ekim	141,90	63,45	31,73
2025-Eylül	138,14	61,45	30,73
2025-Ocak	118,83	53,13	26,57
2024	58,50	14,70	7,35
2023-2	44,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,50	4,80	2,40
2022-3	28,20	3,10	1,55
2022-2	27,48	2,35	1,18
2022-1	12,00	2,35	1,18
2021	7,45	1,80	0,90
2020	5,50	1,45	0,73
2019	5,05	1,20	0,60
2018	4,00	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

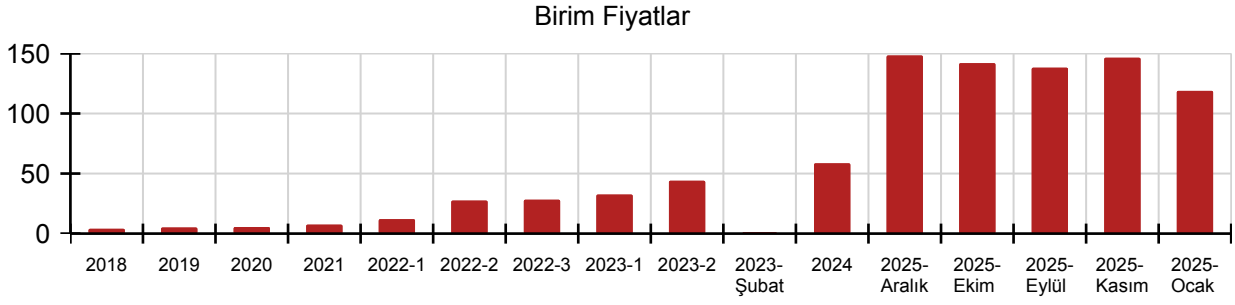

### Yapım Şartları

Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı  $-30^{\circ}\text{C}$  ile  $+70^{\circ}\text{C}$  (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TS 13767 standardına uygun yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

## 35.500.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.1025		1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm <sup>2</sup> / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.