

## 35.410.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.410.3050

**Tanımı** Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.) Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü, 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4809,51	399,54	199,77
2025-Kasım	4624,86	396,10	198,05
2025-Ekim	4586,73	386,26	193,13
2025-Eylül	4420,26	374,15	187,08
2025-Ocak	3769,74	323,44	161,72
2024	2904,00	253,00	126,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

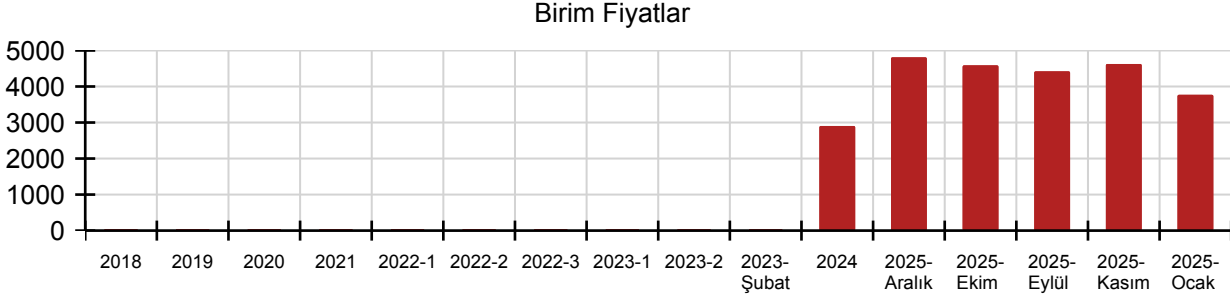

### Yapım Şartları

Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü, 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Adresli kısa devre çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Harici 24 V DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dâhil edilebilecektir.

TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip ihbar flaşörünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.3050		Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.