

## 35.500.2438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2438 (880-338)

**Tanımı** 6x2x0.75 mm<sup>2</sup>, LIY (St) CY-TP sinyal kablosu, LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 196,40       | 78,75         | 39,38           |
| 2025-Kasım  | 193,86       | 78,06         | 39,03           |
| 2025-Ekim   | 187,78       | 76,14         | 38,07           |
| 2025-Eylül  | 182,89       | 73,74         | 36,87           |
| 2025-Ocak   | 157,25       | 63,75         | 31,88           |
| 2024        | 89,50        | 14,70         | 7,35            |
| 2023-2      | 70,00        | 7,70          | 3,85            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 52,00        | 4,80          | 2,40            |
| 2022-3      | 45,70        | 3,10          | 1,55            |
| 2022-2      | 44,98        | 2,35          | 1,18            |
| 2022-1      | 17,00        | 2,35          | 1,18            |
| 2021        | 10,40        | 1,80          | 0,90            |
| 2020        | 7,55         | 1,45          | 0,73            |
| 2019        | 6,50         | 1,20          | 0,60            |
| 2018        | 5,00         | 0,95          | 0,48            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

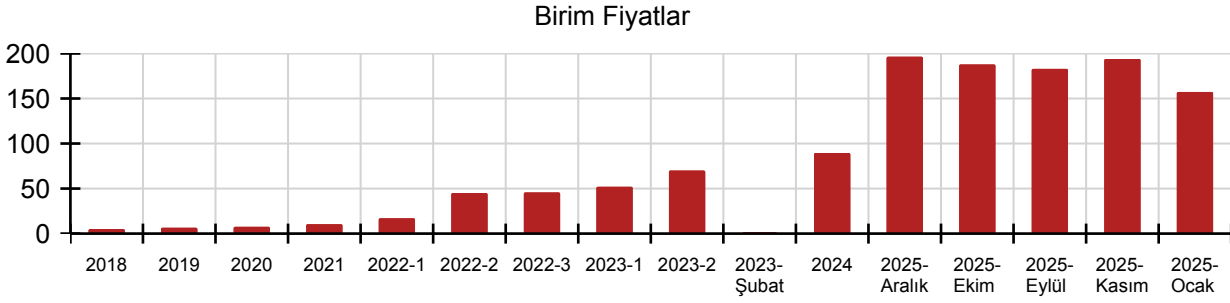

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.500.2438 |                 | 6x2x0.75 mm <sup>2</sup> / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,120000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.