

35.540.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.540.2010 (880-622)

Tanımı 6 core SM Dahili tip F/O Kablo, SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 86,04 | 68,09 | 34,05 |
| 2025-Kasım | 85,19 | 67,50 | 33,75 |
| 2025-Ekim | 82,93 | 65,83 | 32,92 |
| 2025-Eylül | 80,50 | 63,78 | 31,89 |
| 2025-Ocak | 69,43 | 55,13 | 27,57 |
| 2024 | 42,00 | 27,70 | 13,85 |
| 2023-2 | 30,20 | 21,30 | 10,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 19,90 | 13,30 | 6,65 |
| 2022-3 | 14,10 | 8,60 | 4,30 |
| 2022-2 | 12,10 | 6,60 | 3,30 |
| 2022-1 | 10,70 | 6,60 | 3,30 |
| 2021 | 7,55 | 5,05 | 2,52 |
| 2020 | 6,20 | 4,10 | 2,05 |
| 2019 | 5,55 | 3,45 | 1,73 |
| 2018 | 5,65 | 2,70 | 1,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

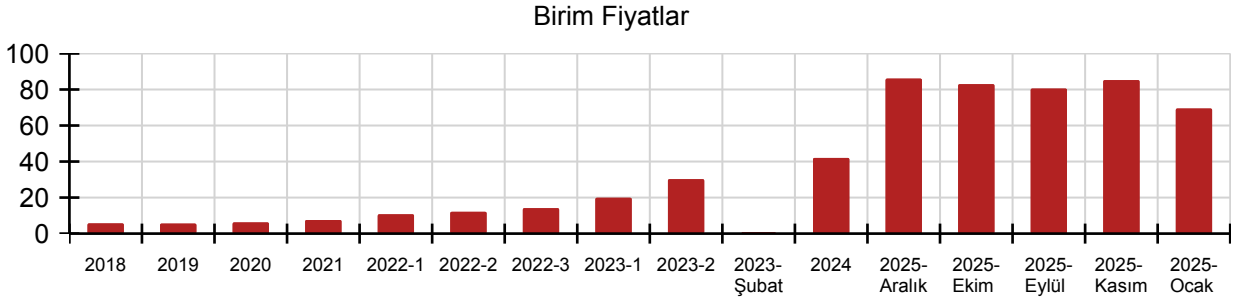

Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.540.2010 | | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.