

## 35.540.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.540.2014

**Tanımı** Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 141,45       | 88,24         | 44,12           |
| 2025-Kasım  | 139,93       | 87,49         | 43,75           |
| 2025-Ekim   | 136,01       | 85,31         | 42,66           |
| 2025-Eylül  | 132,25       | 82,64         | 41,32           |
| 2025-Ocak   | 113,84       | 71,44         | 35,72           |
| 2024        | 80,50        | 38,10         | 19,05           |
| 2023-2      | 55,50        | 29,30         | 14,65           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 37,50        | 18,30         | 9,15            |
| 2022-3      | 27,90        | 11,80         | 5,90            |
| 2022-2      | 25,17        | 9,00          | 4,50            |
| 2022-1      | 21,10        | 9,00          | 4,50            |
| 2021        | 14,20        | 6,90          | 3,45            |
| 2020        | 11,70        | 5,65          | 2,83            |
| 2019        | 10,80        | 4,80          | 2,40            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

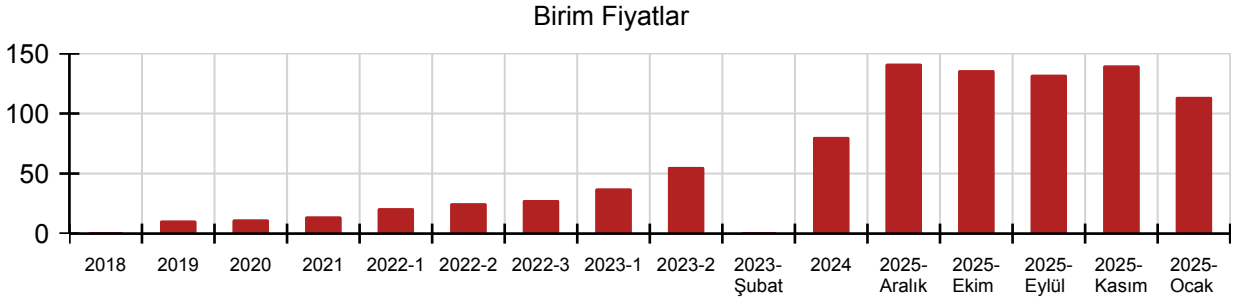

### Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.540.2014 |                 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,120000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.