25.480.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.480.2203** **(266-503)**
Tanımı	Yalıtım kalınlığı: 15 mm, Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	124,29	28,04	14,02
2023-2	299,81	93,44	46,72
2005	0,00	0,00	0,00
2017	47,30	14,90	7,45
2015	38,80	11,00	5,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	35,10	9,90	4,95
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	165,68	28,04	14,02
2009	0,00	0,00	0,00
2013	33,10	9,00	4,50
2023-1	215,63	56,88	28,44
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	174,20	36,56	18,28
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	53,50	17,10	8,55
2016	40,80	13,80	6,90
2021	97,00	30,50	15,25
2020	78,00	25,00	12,50
2019	66,00	21,20	10,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

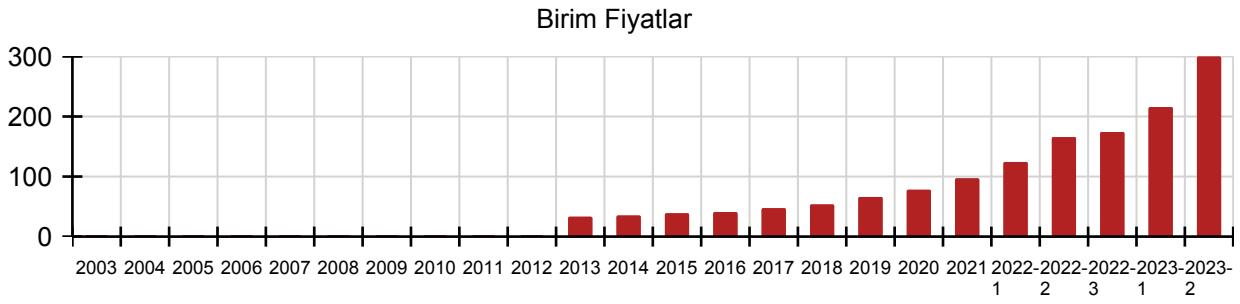

Yapım Şartları

Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması (Ölçü: m², İhzarat: %40).
Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, TS EN 13501-1+A1'e göre yangına tepki sınıfı C olan ve ısı iletkenlik katsayısı [lamda] (40 ºC) <= 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş yerinde temini ve montajının yapılması.
Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve [lamda] değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.