

## 35.115.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1043 (718-516)

**Tanımı** 2x63 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2022-3 | 263,00       | 10,80         | 5,40            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 65,50        | 3,65          | 1,83            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 175,00       | 8,30          | 4,15            |
| 2019   | 91,50        | 5,35          | 2,68            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 77,00        | 2,40          | 1,20            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 59,00        | 2,65          | 1,33            |
| 2022-2 | 259,87       | 8,30          | 4,15            |
| 2023-2 | 461,00       | 26,80         | 13,40           |
| 2014   | 77,00        | 2,40          | 1,20            |
| 2016   | 63,50        | 3,35          | 1,68            |
| 2020   | 83,50        | 5,60          | 2,80            |
| 2018   | 68,00        | 4,20          | 2,10            |
| 2021   | 98,00        | 5,90          | 2,95            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 378,00       | 16,70         | 8,35            |

## 35.115.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

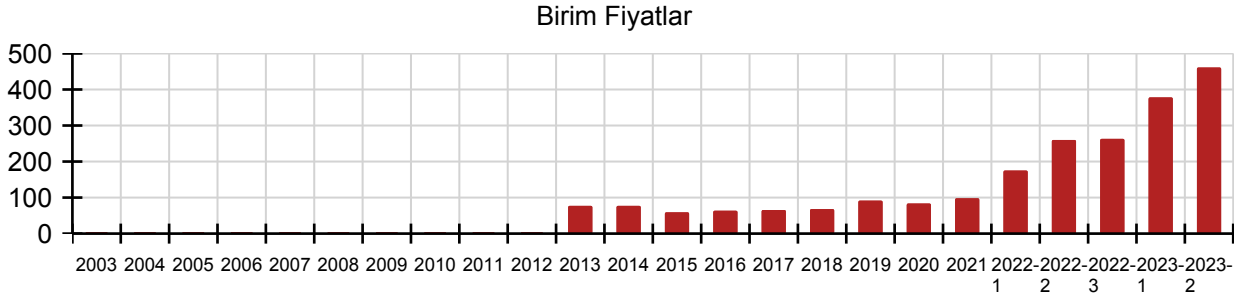

### Yapım Şartları

Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.115.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.