

## 35.140.3407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3407 (727-613)

**Tanımı** 3x70+35 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVMY (NYCY) Y 2

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	800,00	39,80	19,90
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	742,73	19,70	9,85
2009	0,00	0,00	0,00
2015	51,00	6,90	3,45
2022-1	363,00	19,70	9,85
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	38,10	5,60	2,80
2021	217,00	15,10	7,55
2020	148,00	13,70	6,85
2022-3	749,00	25,70	12,85
2019	146,00	13,10	6,55
2014	48,00	6,20	3,10
2016	61,00	8,30	4,15
2023-2	1030,00	64,00	32,00
2018	93,00	10,30	5,15
2017	75,00	8,95	4,48

## 35.140.3407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

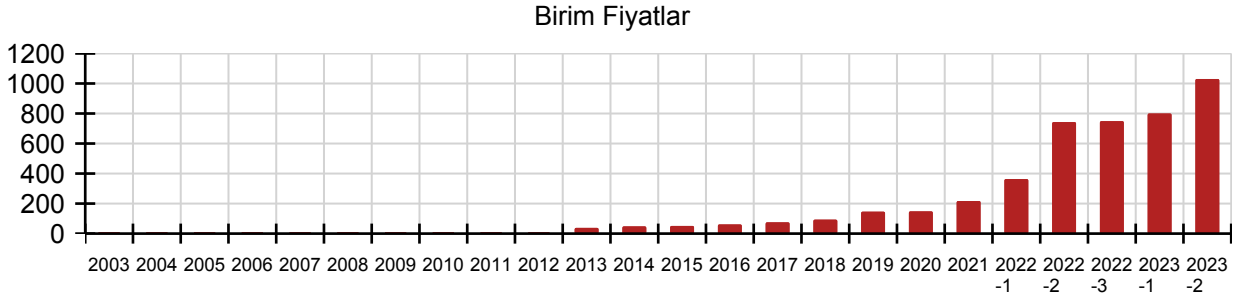

### Yapım Şartları

TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır)

?Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.