43.555.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.555.1022** **(36.19019)**
Tanımı	Çapı 1000 mm, boru hattının açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2420,74	0,00	0,00
2025-Kasım	2395,79	0,00	0,00
2025-Ekim	2339,48	0,00	0,00
2025-Eylül	2271,43	0,00	0,00
2025-Ocak	1954,89	0,00	0,00
2024	1477,74	0,00	0,00
2023-2	915,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	624,64	0,00	0,00
2022-3	392,00	0,00	0,00
2022-2	318,88	0,00	0,00
2022-1	303,35	0,00	0,00
2021	196,54	0,00	0,00
2020	161,06	0,00	0,00
2019	139,63	0,00	0,00
2018	111,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

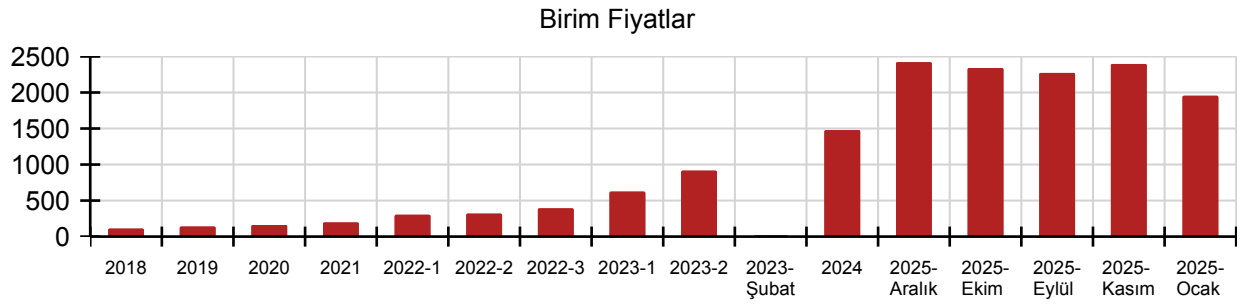

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø1000 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,910000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m²	4,300000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ?0,40 W/mk, 30 kg/m³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	3,300000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,091000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.