

25.458.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3005

Tanımı Soğutma kapasitesi 112-140 kW'a kadar, Direkt Genleşmeli (Dx) - Heat Pump (Dx) Bataryalar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	120558,34	3791,50	1895,75
2025-Kasım	118351,00	3755,91	1877,96
2025-Ekim	117567,95	3665,15	1832,58
2025-Eylül	116048,51	3551,08	1775,54
2025-Ocak	96268,86	3068,86	1534,43
2024	74014,96	2327,46	1163,73
2023-2	58765,11	1417,61	708,81
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	41850,58	888,08	444,04
2022-3	33761,84	585,84	292,92
2022-2	33633,41	457,41	228,71
2022-1	23643,03	443,03	221,52
2021	12600,00	284,00	142,00
2020	10080,00	232,00	116,00
2019	7490,10	197,00	98,50
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

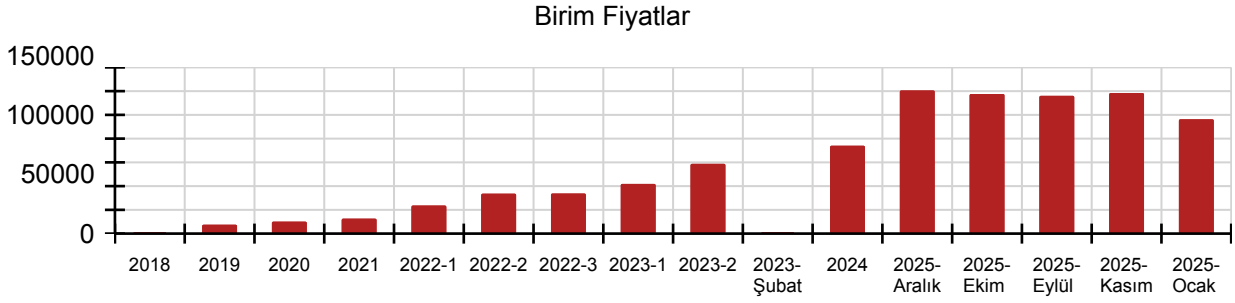

Yapım Şartları

Direkt genişlemeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 378 standartları kapsamında test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar test basıncı uygulanarak, 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış, onaylı proje kapasiteleri esas olmak üzere, aşağıdaki batarya kapasiteleri soğutma yükleri referans olmak üzere, batarya hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, soğutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, evaporasyon sıcaklığı 6- 8 °C, hava girişi 35 °C % 50 nem, log ?Tm ~18 K için referans alınmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3005		Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.