

## 25.652.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.652.1106</b>                   |
| <b>Tanımı</b>  | 1 Gaz için, Medikal gaz alarm paneli |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı        |
| <b>Fasikül</b> | Hastane Tesisatı                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 11861,13     | 1343,33       | 671,66          |
| 2025-Kasım  | 11806,90     | 1331,80       | 665,90          |
| 2025-Ekim   | 11670,16     | 1298,70       | 649,35          |
| 2025-Eylül  | 11539,69     | 1258,00       | 629,00          |
| 2025-Ocak   | 10140,00     | 1087,50       | 543,75          |
| 2024        | 9053,75      | 825,00        | 412,50          |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

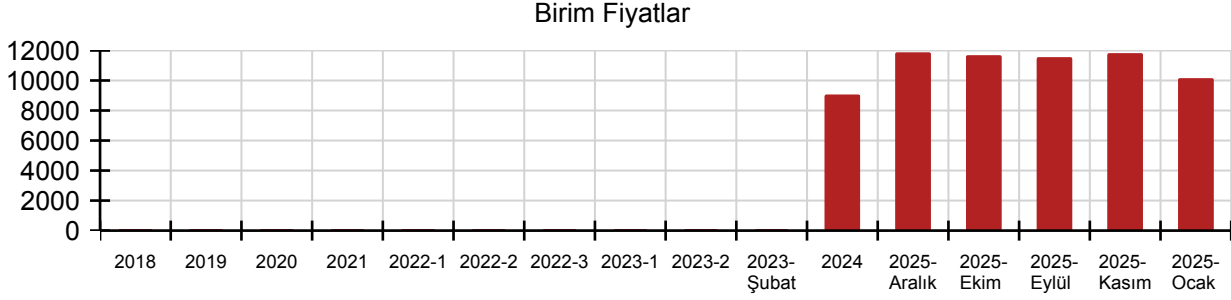

### Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını "normal" ve "alarm" pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalizasyon edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki swichler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek "set" edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                          |        |          |
| 20.652.1106 |                 | Medikal Gaz Alarm Paneli 1 Gaz için (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                           |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                               | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                      | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.