

## 25.485.7207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.485.7207</b>                                  |
| <b>Tanımı</b>  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                       |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1402,86      | 463,21        | 231,61          |
| 2025-Kasım  | 1381,41      | 459,24        | 229,62          |
| 2025-Ekim   | 1364,43      | 447,83        | 223,92          |
| 2025-Eylül  | 1339,09      | 433,80        | 216,90          |
| 2025-Ocak   | 1125,00      | 375,00        | 187,50          |
| 2024        | 936,25       | 285,00        | 142,50          |
| 2023-2      | 767,25       | 172,50        | 86,25           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 562,50       | 105,00        | 52,50           |
| 2022-3      | 362,44       | 67,50         | 33,75           |
| 2022-2      | 346,69       | 51,75         | 25,88           |
| 2022-1      | 258,00       | 51,75         | 25,88           |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.485.7207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

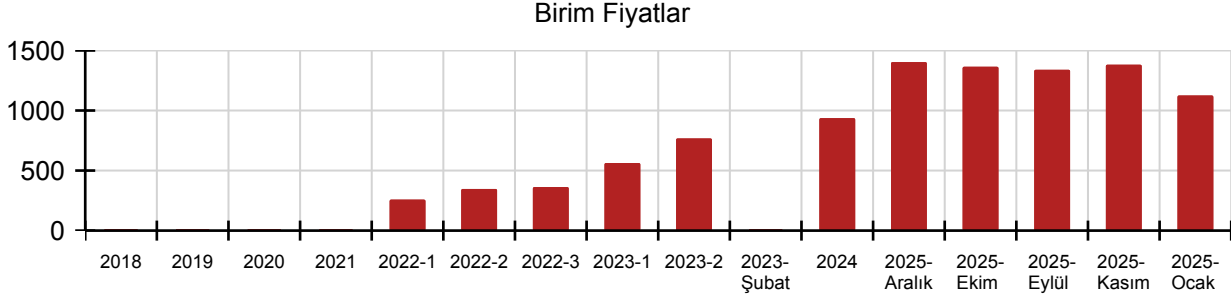

### Yapım Şartları

Örgüsüz tipler için PN10, Örgülü Tipler için PN16 basınç sınıfına uygun, hortumu ve örgüsü AISI304 paslanmaz çelikten, bağlantı yeri, fan-coil vanası ve hatta yapılacak montaj yeri gözetilerek, nikel kaplı karbon çelikten mamul, rakorlu veya nipelli, ısı kayıplarını önlemek için üzerinde en az 9 mm kauçuk izolasyon yapılmış ve izolasyon sonlarında plastik muhafazaları bulunan, TSE EN 10380'e uygun esnek metal hortumun temini ve yerinde montajı.

## 25.485.7207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                               |        |          |
| 20.485.7207 |                 | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                    | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.