

## 35.115.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1640

**Tanımı** 4 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2943,13      | 530,39        | 265,19          |
| 2025-Kasım  | 2909,85      | 525,85        | 262,93          |
| 2025-Ekim   | 2846,00      | 512,76        | 256,38          |
| 2025-Eylül  | 2803,81      | 496,70        | 248,35          |
| 2025-Ocak   | 2394,00      | 429,38        | 214,69          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.115.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

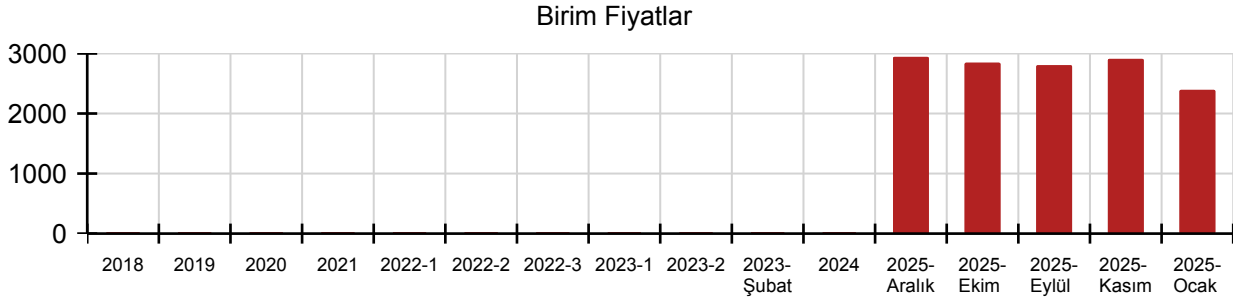

### Yapım Şartları

AC koruma sınıfı kaçak akım koruma şalterinin özelliklerine ek olarak en fazla 6 mA'e belirli dalga formuna sahip DC kaçak akımı bileşenini algılayarak kesme yapabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

### 35.115.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 30.115.1640 |                 | 4 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                       | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.