

## 35.130.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.130.3120

**Tanımı** En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1655,03      | 230,00        | 115,00          |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.130.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

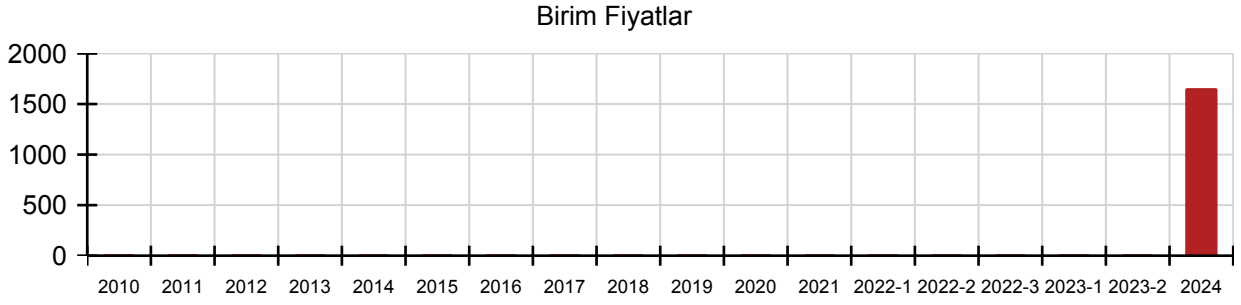

### Yapım Şartları

TS EN 60831 standardına uygun, kendi kendini onarma özelliğine sahip, deşarj iç direncine sahip, aşırı basınç korumasına sahip, terminalleri dokunmaya karşı korumalı olan kondansatörün montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

### 35.130.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                          |        |          |
| 30.130.3120 |                 | En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                     | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                              | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                     | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.