

## 35.185.3150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.185.3150

**Tanımı** Adi anahtar 0-1 konumlu, Muhtemel Patlayıcı Ortama Uygun Bağlantı Kutusu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4989,31      | 319,61        | 159,81          |
| 2025-Kasım  | 4919,03      | 316,86        | 158,43          |
| 2025-Ekim   | 4758,54      | 309,00        | 154,50          |
| 2025-Eylül  | 4653,03      | 299,31        | 149,66          |
| 2025-Ocak   | 3980,00      | 258,75        | 129,38          |
| 2024        | 3035,00      | 172,50        | 86,25           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.185.3150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

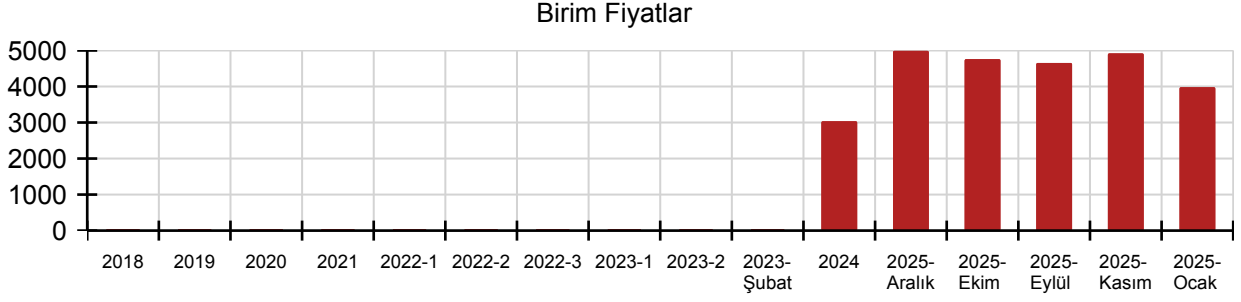

### Yapım Şartları

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.

Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır.

IP 66 koruma sınıfında olacaktır.

TS EN IEC 60079-0 standardına uygun,

Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun,

220 V ve 380 V çalışma aralığına sahip,

polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip,

Uygun montaj aparatlarına sahip,

anahtarla kilitleme sistemine sahip,

çalışma sıcaklık aralığı -25 °C..+55 °C olan

bağlantı kutusunun işyerine temini her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.185.3150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 30.185.3150 |                 | Adi anahtar 0-1 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                       | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.