

## 35.170.2230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 35.170.2230                   |
| Tanımı  | En az 300W                    |
| Birimi  | Adet                          |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6069,85      | 239,71        | 119,86          |
| 2025-Kasım  | 6012,83      | 237,66        | 118,83          |
| 2025-Ekim   | 5922,55      | 231,76        | 115,88          |
| 2025-Eylül  | 5740,89      | 224,49        | 112,25          |
| 2025-Ocak   | 4883,63      | 194,06        | 97,03           |
| 2024        | 3716,61      | 109,25        | 54,63           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

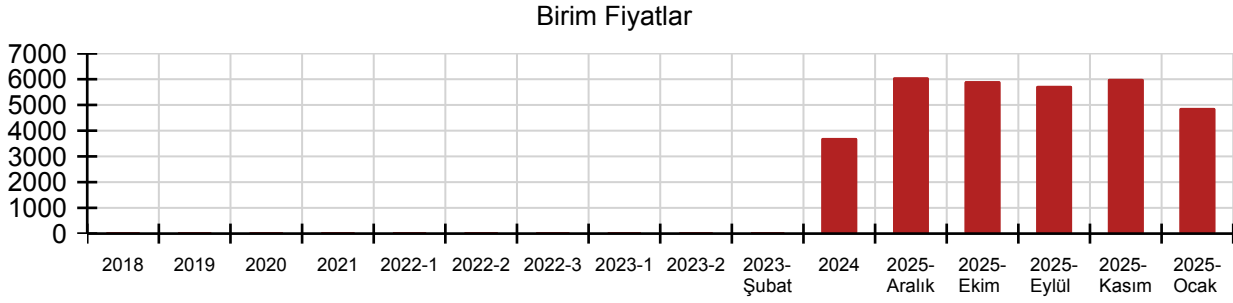

### Yapım Şartları

LED Bar Aydınlatma Armatürlerinde (35.170.2100) kullanılan,  
Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan,  
çıkış gerilimi 24 V DC olan,  
verimi en az %83 olan,  
-35...+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan,  
ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine  
haiz olan,  
PFC değeri en az 0,95 olan  
sürücünün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.2230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                         |        |          |
| 30.170.2230 |                 | En az 300W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                    | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                             | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                    | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.