

## 35.140.2534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2534

**Tanımı** 5x6 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 304,58       | 88,03         | 44,01           |
| 2025-Kasım  | 300,40       | 87,25         | 43,63           |
| 2025-Ekim   | 290,58       | 85,09         | 42,55           |
| 2025-Eylül  | 283,33       | 82,43         | 41,22           |
| 2025-Ocak   | 243,35       | 71,25         | 35,63           |
| 2024        | 146,06       | 13,68         | 6,84            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

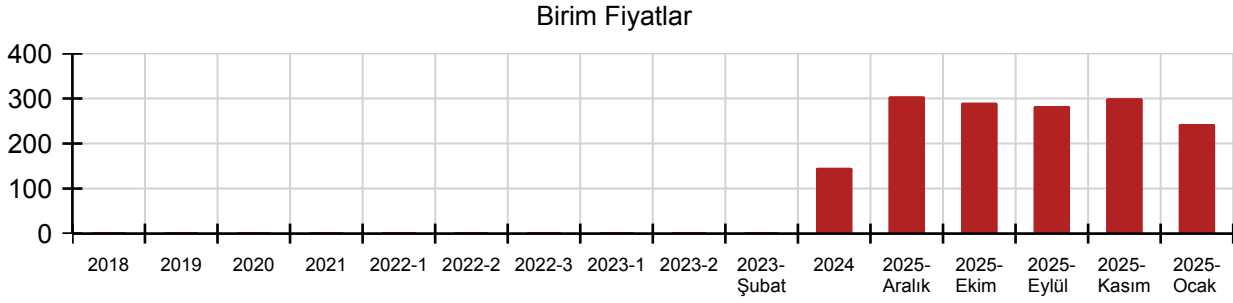

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

### 35.140.2534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                  |        |          |
| 30.140.2534 |                 | 5 x 6 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                             | Saat   | 0,070000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                      | Saat   | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                             | Saat   | 0,070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.