

43.527.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1172 (12.22052)

Tanımı Çapı 150 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	750,96	0,00	0,00
2025-Kasım	744,69	0,00	0,00
2025-Ekim	734,74	0,00	0,00
2025-Eylül	723,01	0,00	0,00
2025-Ocak	621,01	0,00	0,00
2024	477,96	0,00	0,00
2023-2	344,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	228,38	0,00	0,00
2022-3	201,28	0,00	0,00
2022-2	197,13	0,00	0,00
2022-1	147,51	0,00	0,00
2021	83,31	0,00	0,00
2020	66,86	0,00	0,00
2019	60,38	0,00	0,00
2018	45,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

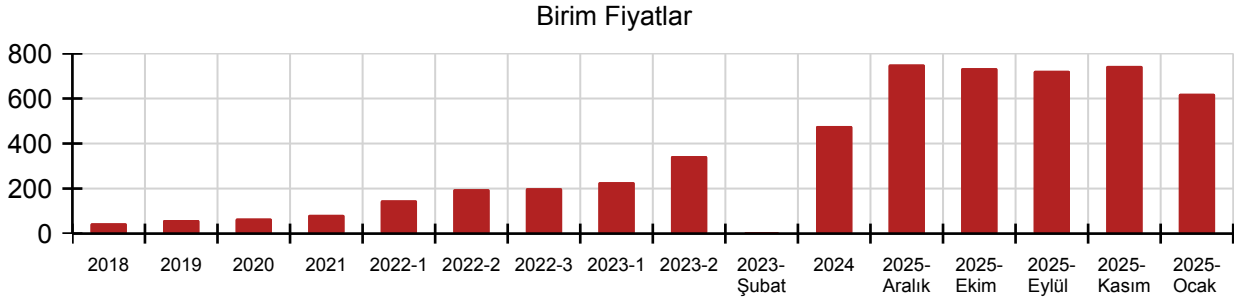

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° / 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1172	08.2082	Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	Saat	0,130000
10.100.1062	01.501	Düz işçi (Parçanın hendek içine indirilmesi)	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi (Baş bağlama)	Saat	0,180000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.